
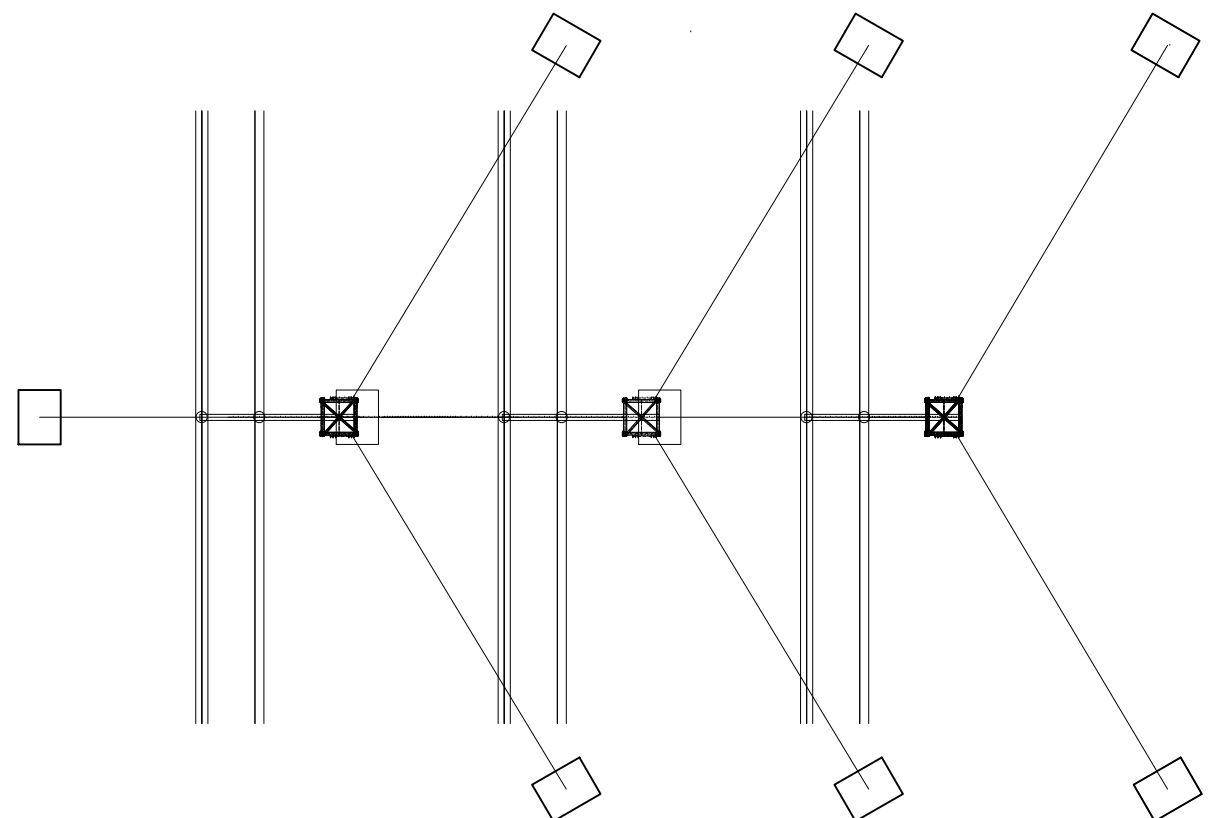


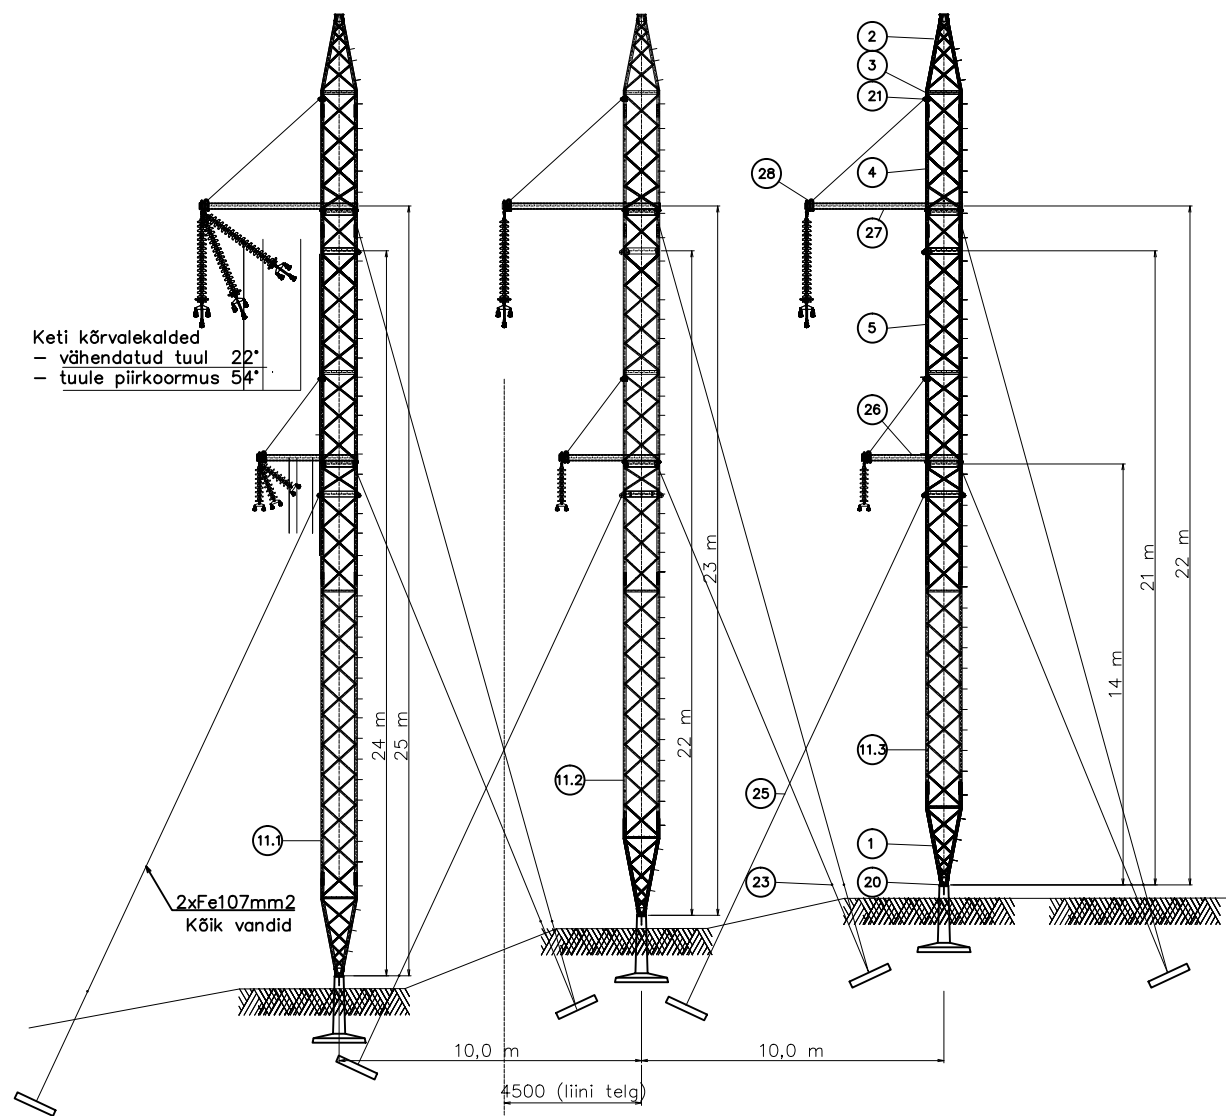

20	U-BOLT M30	35.30.101		24
27	330 kV BAR	KPL1010-K2.2-03.9.2.2		3
26	110 kV BAR	KPL1010-K2.2-03.9.2.2		3
25	GUY ROPE FE107			
23	WEDGE TYPE CLAMP FOR GUY	2x107		12
21	U-BOLT UM20x80x250/100	KPL1010-K0-03.6.1.14		6
20	BOTTOM PLATE	KPL1010-K0-03.6.1.13		3
11.3	BODY SECTION 3, H=21M	KPL1010-K0-03.6.1.12 M1 sheet3		1
11.2	BODY SECTION 3, H=22M	KPL1010-K0-03.6.1.12 M1 sheet2		1
11.1	BODY SECTION 3, H=24M	KPL1010-K0-03.6.1.12 M1 sheet1		1
5	BODY SECTION 2	KPL1010-K0-03.6.1.06		3
4	BODY SECTION 1	KPL1010-K0-03.6.1.05		3
3	FRAME	KPL1010-K0-03.6.1.04		6
2	EARTH WIRE EXTENSION	KPL1010-K0-03.6.1.03		3
1	BOTTOM PART	KPL1010-K0-03.6.1.02		3
No	Descriptiion	Drawing No, standard	Weight	Pcs.

Märkusi:

1. M152Y kandeketi poomide kinnitust vt. joonis KPL1010-K2.2-03.9.2.3. Ülejäänud joonised vt masti AT2G koosseisust.
2. Vundamendi joonis vt KPL1010-K2.2-4.3.10
3. Kõik vanditrossid 2xFe107mm2 ja kiilpingutid 2x107mm2

			Projekteeris/Kuupäev H. Vihman	
Objekt	330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Oiu-Viljandi		Kontrollis/kuupäev J. Karin	
Joonise nimi	Mast 152Y (S(AT)2G)		Kooskõlastas	Leht
			Joonestas	Lehti
Mõõtkaava	Formaat	Joonise number	Muudatus	Staat
		KPL1010-K2.2-3.9.2.1	TJ	Teostusjoonis