


Detail A

Maanduse ülesviik
Maanduse ülesviik on tervikuna tsingitud

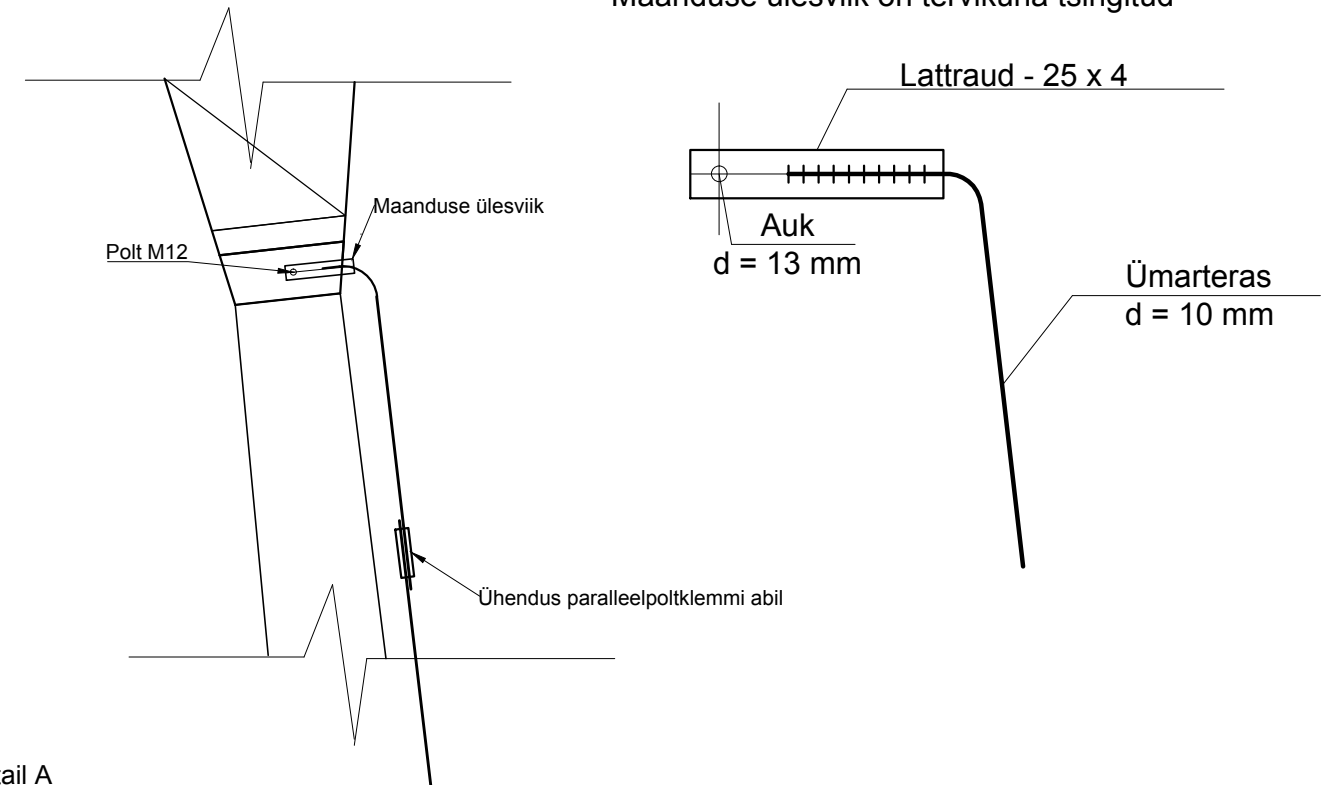

Potentsiaaliühtlustuse elektrood
Ø10mm ümarteras

Maanduskontuur ühendatud ülemise
vanditrossiga paralleelklemmi abil.

Detail A

Detail A


Ühendus mastijalaga

Märkused:

1. Masti maandustakistus väiksem kui 18 Ω
2. Vundamendi raudbetoonelemendid toimivad maanduritena.
3. Potentsiaaliühtlustus elektroodi materjal tsingitud ümarteras Ø 10 mm
4. Potentsiaalühtlustuselektrood paigaldatud 0,5 m sügavusele.
5. Omavahelised ühendused tehakse paralleelpoltklemmidega.
6. Vantide potentsiaaliühtlustuselektroodide keskpunkt valitud trossi kiilude järgi.

Spetsifikatsioon:

Paralleelpoltklemm:	10 tk
Ümarteras:	140 m
Maanduse ülesviik:	2 tk
Polt M12	2 tk

 OHENDAME ENERGIAD				
			Projekteeris/Kuupäev J. Karin/20.06.2012	
Objekt	330/110kV Tartu-Sindi õhuliini ehitus II ehitusetapp, Oiu-Viljandi		Kontrollis/kuupäev	
Joonise nimi	Mastide 161Y 162Y potentsiaalühtlustuskontuur		Kooskõlastas Joonestas T. Poll	Leht ----- Lehti -----
Mõõtkava 1 : 100	Formaat	Joonise number KPL1010-K2.2-5.3	Muudatus TJ	Staatust Teostusjoonis