
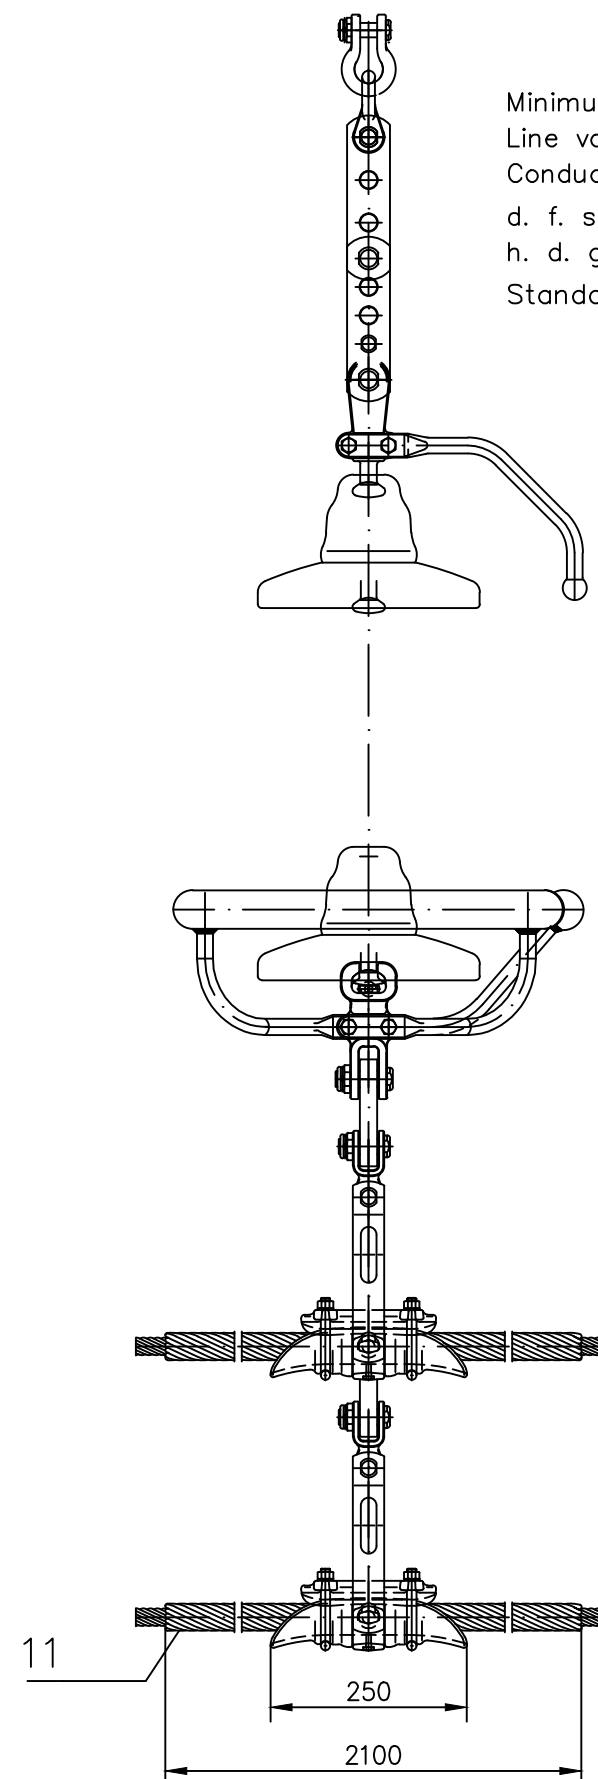
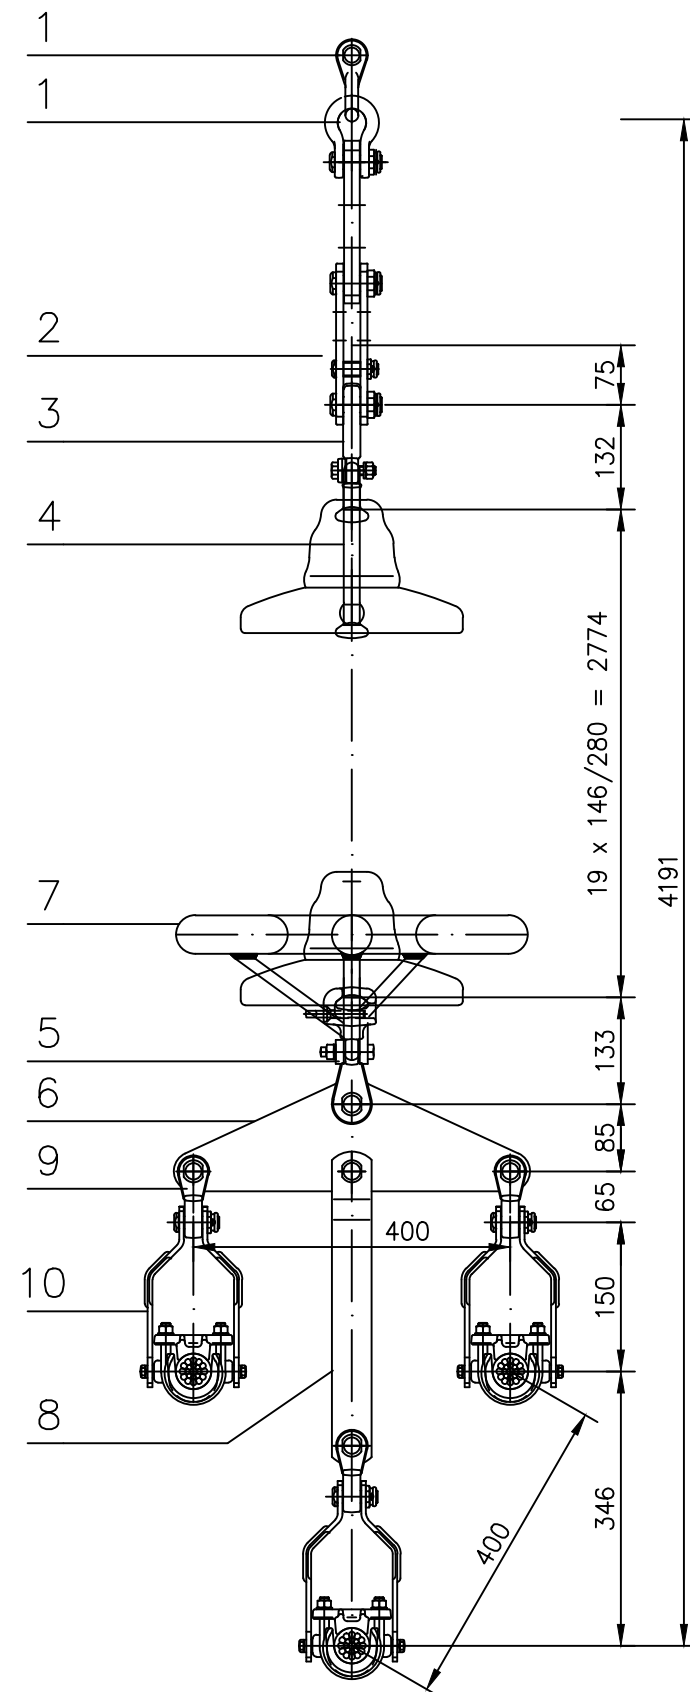




Minimum breaking strength (without suspension clamp) 160 kN
 Line voltage 330 kV
 Conductor ACSR "CONDOR" $\phi 27.72$ mm; cross section 402.80/52.30 mm²
 d. f. s. – drop forged steel
 h. d. g. – hot dip galvanised
 Standard coupling according to IEC 120/20

11	Armour rod	3	62.27.70.09	al. alloy	
10	Suspension clamp	3	12.44.90.30D	al. alloy	
9	Clevis tongue 90°	3	22.45.20D	d. f. s.	h. d. g.
8	Extension link	1	43.26.24.6F	steel	h. d. g.
7	Arcing ring	1	43.41.317.2A	steel tube	h. d. g.
6	Yoke	1	43.29.38.7F	steel	h. d. g.
5	Socket clevis	1	24.87.80D	d. f. s.	h. d. g.
4	Arcing horn	1	41.16.17B	d. f. s.	h. d. g.
3	Ball tongue	1	23.59.20D	d. f. s.	h. d. g.
2	Extension link	1	43.26.23.9B	steel	h. d. g.
1	Shackle	2	27.10.10D	d. f. s.	h. d. g.
					
Objekt		330/110kV TARTU-SINDI ÕHULIINI EHTUS II ehitusetapp, Oiu - Viljandi		Projekteeris/Kuupäev H. Vihman 16.04.2012	
Joonise nimi		Liinitarvikud 330 kV kandekett kandenergastile 15...20 kraadi		Kontrollis/kuupäev J. Karin	
Mõõtka		Formaat	Joonise number	Muudatus	Staat
		A3	KPL1010-K2.2-06.1.4	TJ	Teostusjoonis