


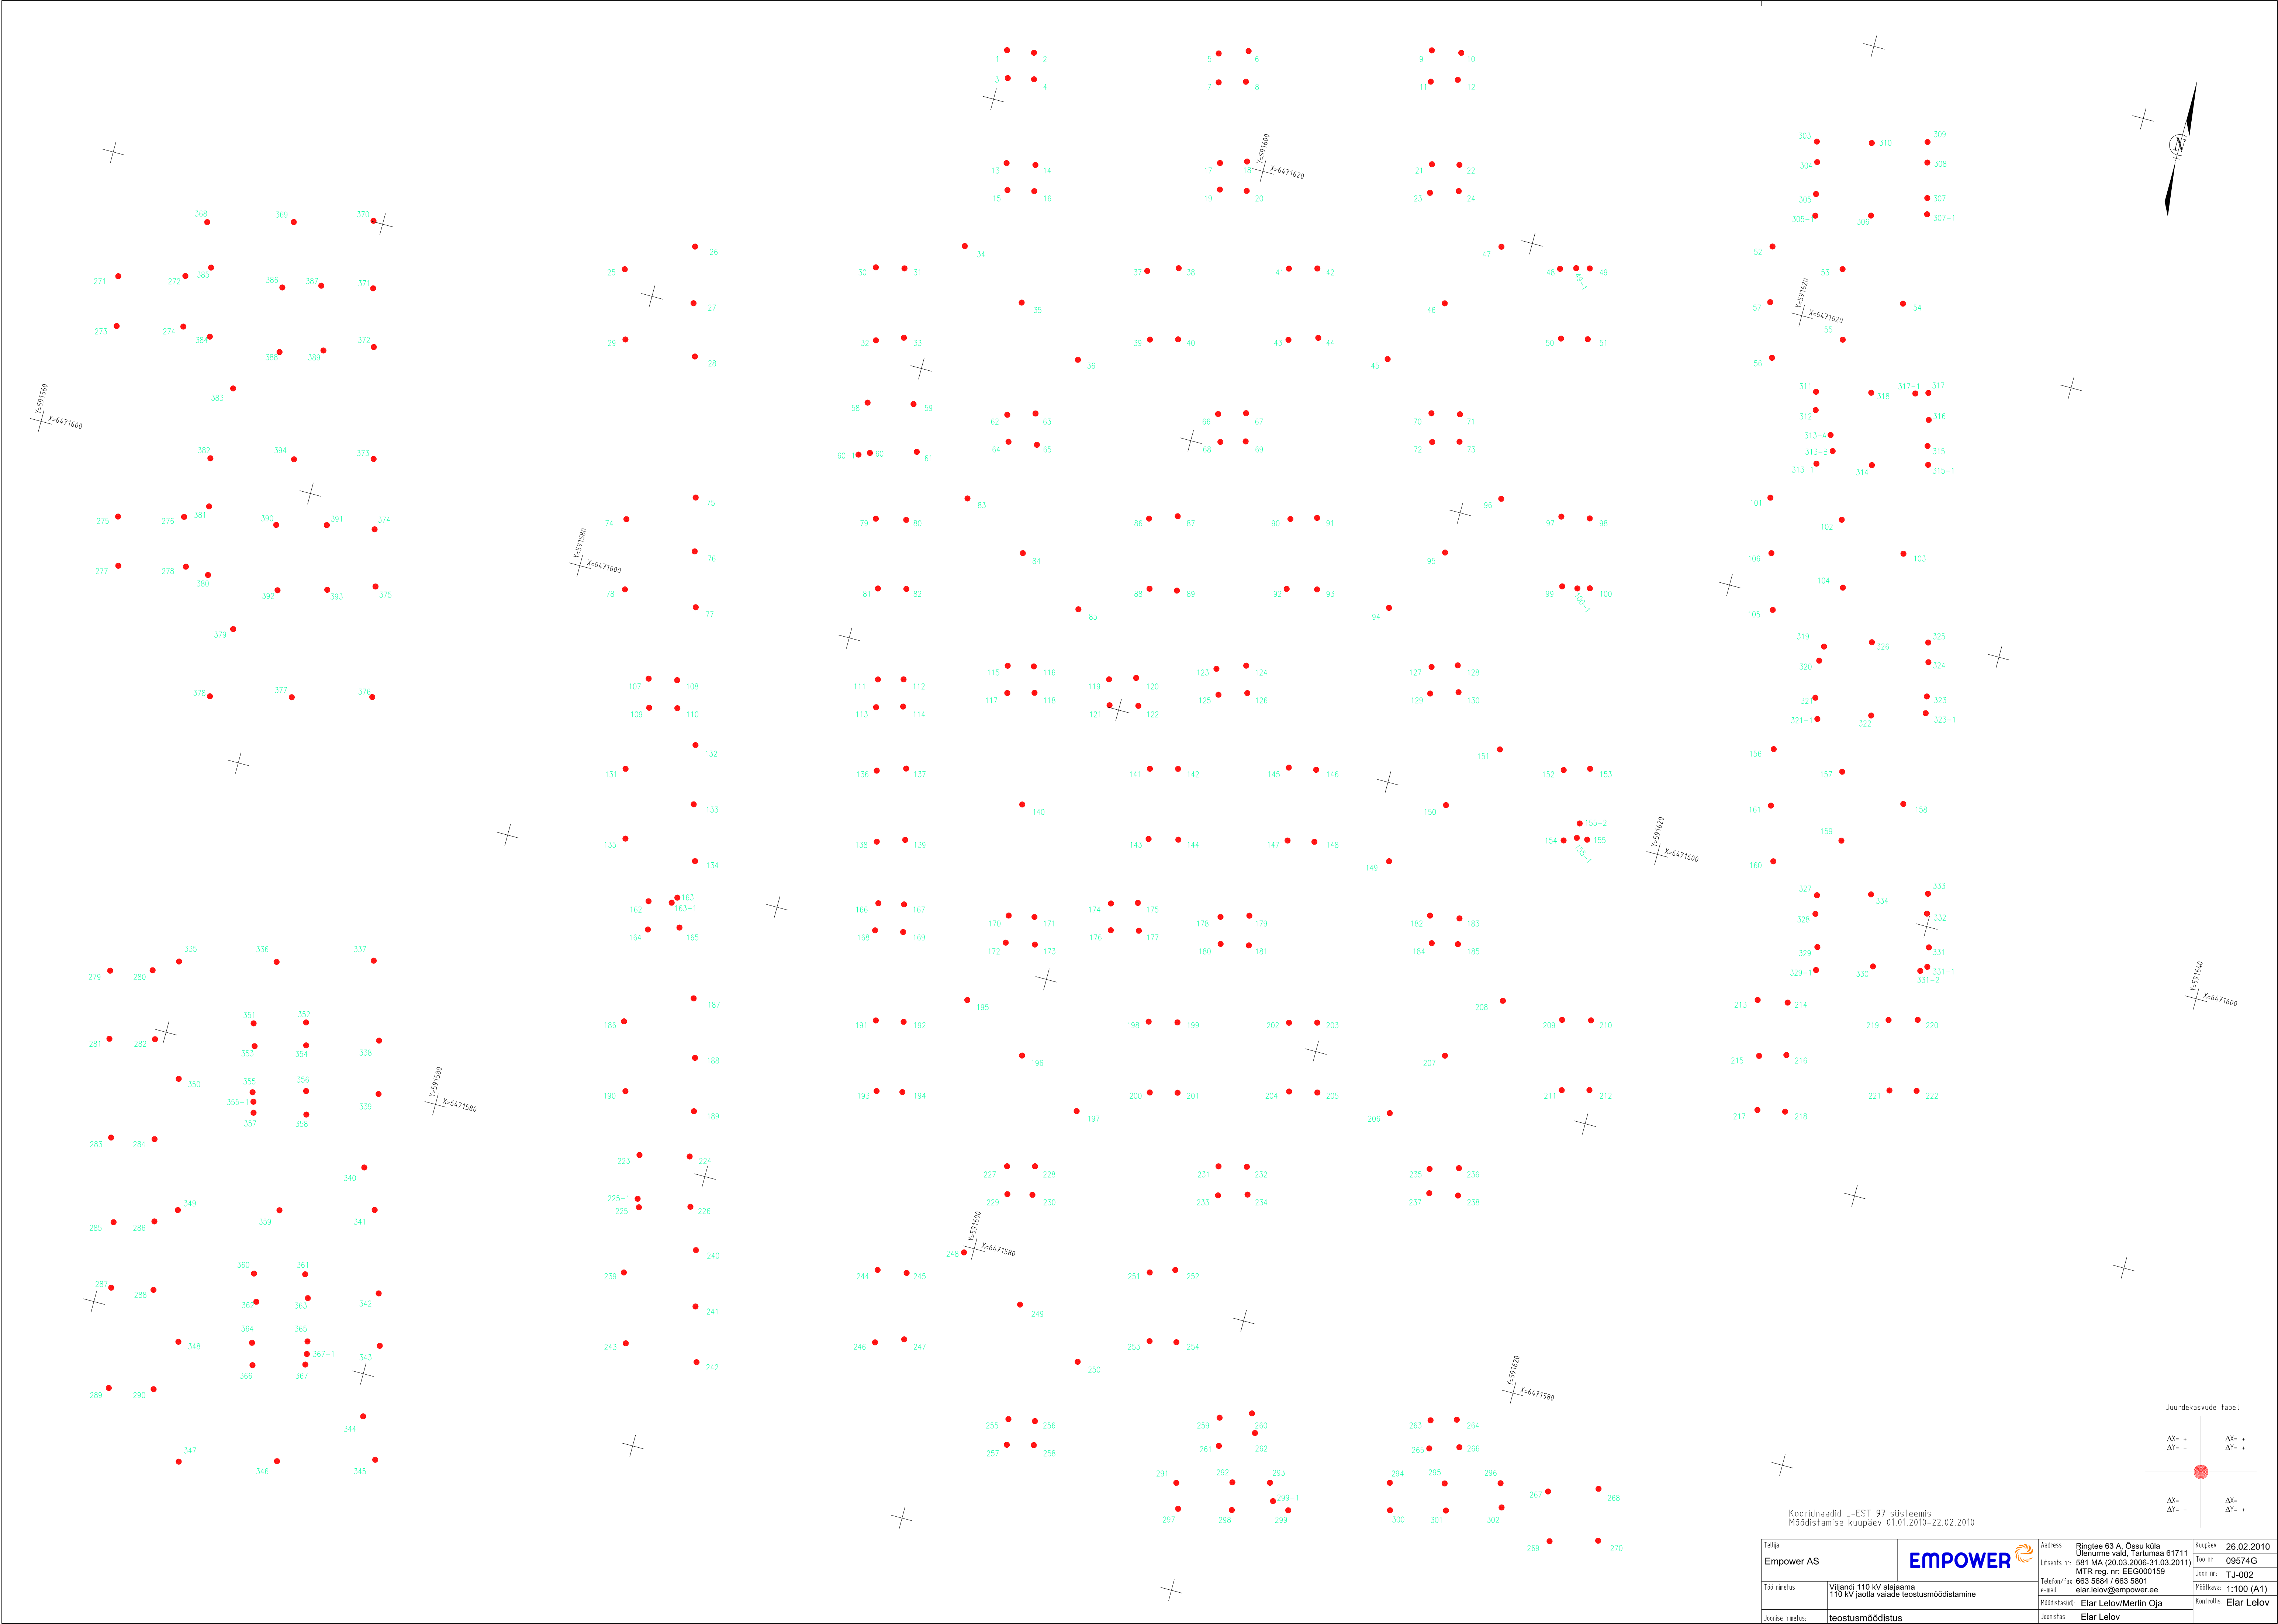

Juurdeksavude tabel

$\Delta X = +$ $\Delta Y = -$	$\Delta X = +$ $\Delta Y = +$
$\Delta X = -$ $\Delta Y = -$	$\Delta X = -$ $\Delta Y = +$

Koordinaadid L-EST 97 süsteemis
Möödistamise kuupäev 01.01.2010-22.02.2010

Tellijä Empower AS	EMPOWER 	Address: Ringtee 63 A, Össu küla Ülenurme vald, Tartumaa 61711 Litsents nr. 581 MA (20.03.2008-31.03.2011) MTR reg. nr. EEG000159 Telefon/fax 663 5884 / 663 5801 e-mail elar.lelov@empower.ee Möödistaja Elar Lelov/Merlin Oja Joonestas Elar Lelov	Koopäev 26.02.2010 Töö nr. 09574G Jooni nr. TJ-002 Mõõtkava 1:100 (A1) Kontrollis Elar Lelov
Too nimetus	Viilandi 110 kV alajaama 110 kV jaotla valade teostusmöödistamine		
Joonest nimetus	teostusmöödistus		