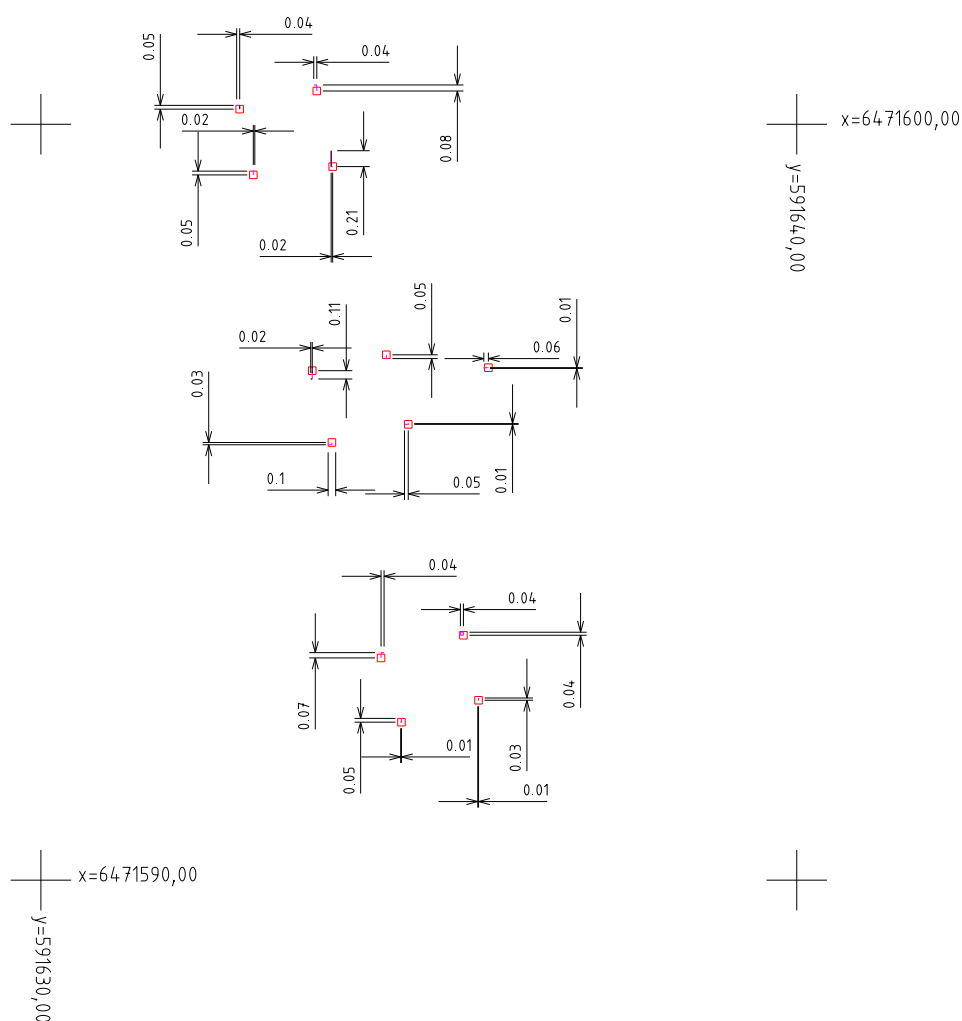


OÜ GPP  
EG10172185-0001  
Aardla 23E Tartu  
GSM 51 45 883  
avo@gpp.ee

## TEOSTUSJONIS

Viljandi maakond Pärsti vald  
Mustivere küla, Viljandi 110kV alajaama rek.  
juhtimishoone ja 35kV jaotla  
vaiade

Lehti: 2 Lehti: 2

Töö nr.: AT-766

Koordinaadid L-Est 97 süsteemis

Möödistas: 12.05.2010

A.Toomla

Ehitas: Vaivundament OÜ

Koostas: 12.05.2010

A.Toomla

Möötkava 1 : 100