


SPORDIVÄLJAKU JAOTUS-LÜLITUSKILP SJK, IP34

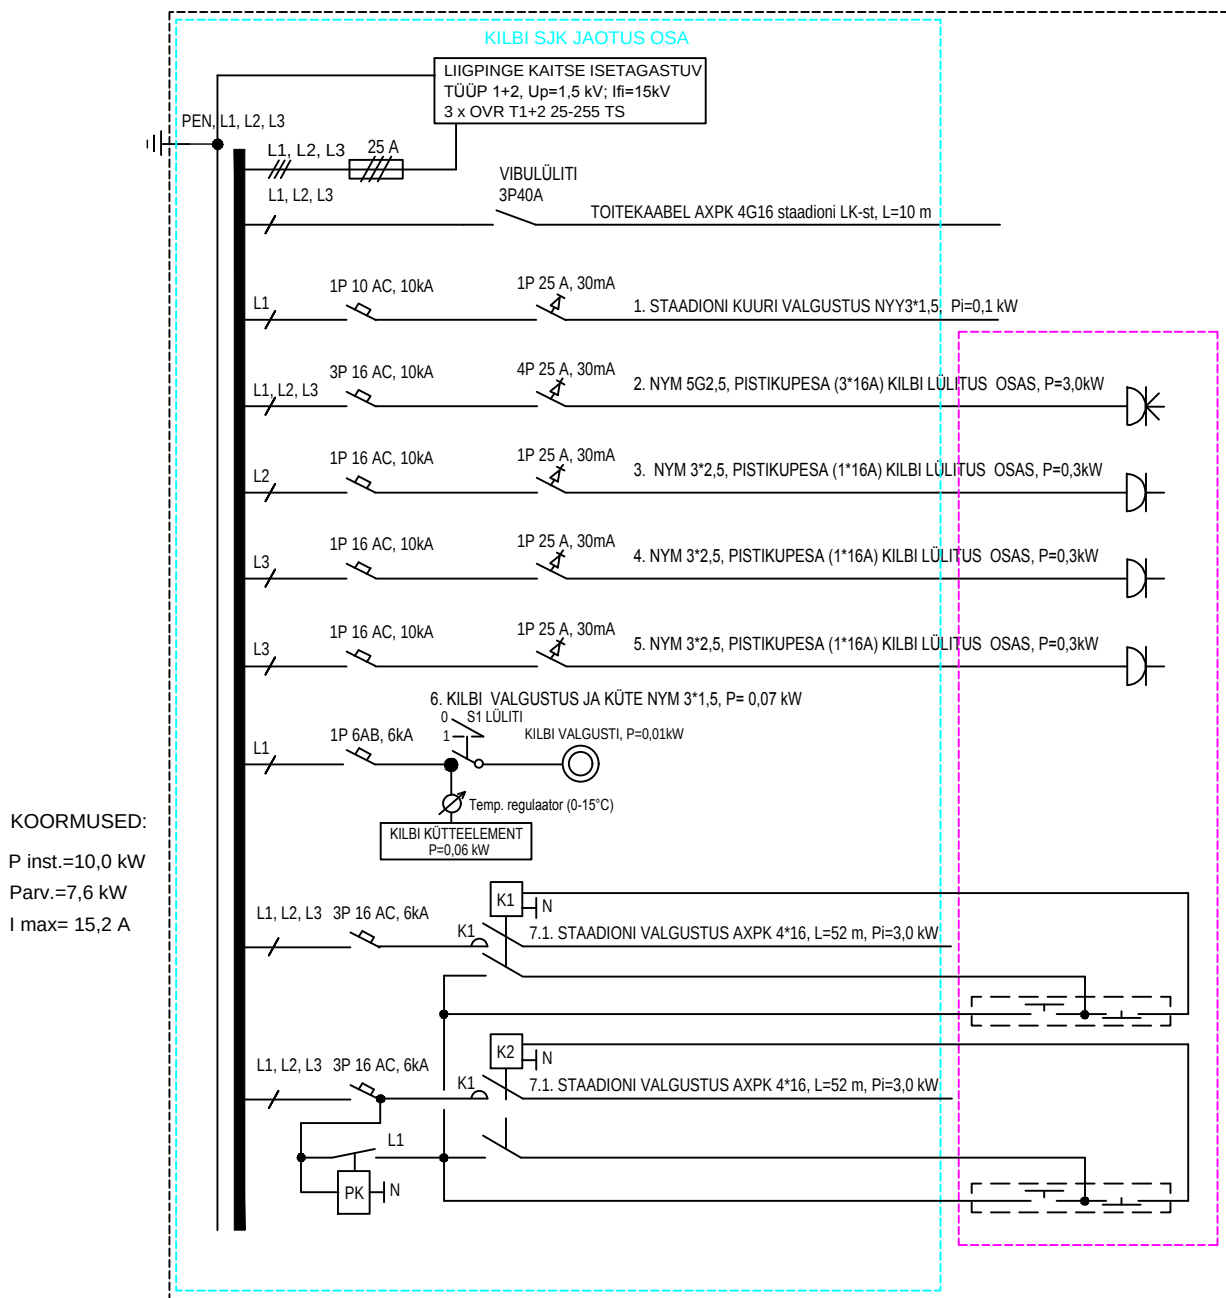

KOORMUSED:
 $P_{inst.}=10,0$ kW
 $P_{parv.}=7,6$ kW
 $I_{max}=15,2$ A

MÄRKUSED:

1. KILBI KAITSEASTE IP34, AVATUD UKSEKORRAL VÄHENALT IP20, KILBIKEST VALIDA 20% PAIGALDUSVARUGA
2. KILP VALMISTADA VUNDAMENDILE PAIGALDAMISEKS, KILBI UKSED PEAVAD OLEMA SULETAVAD VÕTMEGA KILBI KEST PEAB OLEMA KAHE ERALDI OSAGA, ESIMESES OSAS JAOTUSSEADMED JA TEISES OSAS PISTIKUPESAD NING JUHTNUPUD STAADIONI VALGUSTUSE LÜLITAMISEKS
3. JOONISE VÄLJATRÜKK ON VALGUS- JA NIISKUSTUNDLIK
4. JOONISE JUURDE KUULUB LAHUTAMATU OSANA SELETUSKIRI

TOO NR 010119			TELLIJA VILJANDI VALLAVALITSUS		
PROJEKTUJUHT	I. HIMMIST		OBJEKT VILJANDI VALD HEIMTALI PÕHIKOOLI SPORDIVÄLJAKUD EHITUSPROJEKT	STAADIUM PP	DOKUMENDI TÄHIS EL 4-04
VASTUTAV SPETSIALIST	J. SÖMMER			VERSION 01	
			JOONISE NIMETUS KERGEJÕUSTIKU SPORDIVÄLJAKU JAOTUS-LÜLITUSKILP SJK	MKA tegevusluba E 203/2005-P MTR EK10207096-0001 EP10207096-0001 MNT tegevusluba 2002124/05160/08196/11178	
KUUPÄEV	26.04.2019			Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu 5, Kuressaare 93819 453 3723 / 508 4489 klotoid@sarma.ee / www.klotoid.ee	

