

LISA 2.

**-Elektrilevi OÜ Pärnu-Viljandi regioon
tehnilised tingimused madalpinge liitumiseks**

**-Elion AS telekommunikatsioonialased
tehnilised tingimused**

ELEKTRILEVI OÜ PÄRNU-VILJANDI REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED MADALPINGE LIITUMISEKS Nr. 216612

Väljastatud: 10.01.2014

Kehtivad kuni: 10.01.2016

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise

iseloomustus:

Ramboll Eesti AS

**Laki tänav 34 Tallinna linn Harju maakond
12915**

698 8363 503 2427

info@ramboll.ee; andrus.oitsalu@ramboll.ee

**kergliiklustee valgustus, Tehnilised
tingimused madalpinge liitumiseks
Jämejala puiestee Jämejala küla Viljandi
vald Viljandi maakond**

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x16A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

VILJANDI

110/35/15/6

Toitefiider:

KATLAMAJ

A I:VIL

Jaotusalajaam:

Araku:(Viljandim

aa)

Sektsioon:

F1

Jaotusfiider:

F1

Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ liitumisspetsialisti poole. Kergliiklustee valgustuse liitumiseks Jämejala puiesteel Elektrilevi OÜ projekteerib ja ehitab liitumiskilbi Araku 15/0,4kV AJ F1 nurgamastile 7 peakaitsmega 3x16A.[Min.Ik(1)=250 A] ja 3f arvestiga PLC 2tar. · Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

**Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis,
mis asub võrguettevõtja mastil.**

Kinnitaja:

Karl Joost

Ehitusosakonna liitumiste projektijuht

Koostas: Karl Joost

Telefon: 51 29 576

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 22279273

TELLIJA

Kliendinumber 894525
Isikukood/Registrikood 11255795
Nimi RAMBOLL EESTI AS
Kontaktisik ANDRUS OITSALU Telefon 6645808 5032427
e-post andrus.oitsalu@ramboll.ee
Aadress LAKI TN 34, TALLINN 12915, HARJUMAA

Ehitise asukoht Viljandi vald, Viljandimaa
Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus Jämejala-Viljandi jalg- ja jalgrattatee
Ehitise sihtotstarve Tellija esindaja Alard Tallo
Objekti haardeulatus kuni 50m

Elion Ettevõtted AS sideeenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Elioni sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse kirjeldus Teatame Teile, et projekteeritaval alal kulgeb kolmeavaline ASBO-tüüpi torudest sidekanalisatsioon. Sellega paralleelselt kulgevad pinnasekaablid on kasutusest maas. Projekti alusplaanile kanda kõik liinirajatised. Projektis näha ette tehnilised lahendused nii, et oleks tagatud siderajatiste paiknemise normidega ettenähtud sügavus ja vahekaugused. Vajadusel kanda olemasolev sidekanalisatsioon planeeritava kergliiklustee alast välja, asendusrajatis anda Elionile üle tasuta. Peale ehitustööde käiku teostada koostöös Elioni järelevalvega sidekanalisatsiooni läbitavuse kontroll.

Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.08.2007 määrus nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”
Elioni dokument „Elion Ettevõtted AS nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöödele v6.0”
Elioni dokument ”Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis”

Olemasolev sidevõrk Ehitusalas asub Elioni sidekanalisatsioon

Tööde teostamine Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Elioni kaablijärelevalve allüksusega

Info telefoninumbri 434 9301

Väljastatud side alaste tehniliste tingimustega ei võta Elion Ettevõtted Aktsiaselts endale kohustust omandada hoonestaja poolt ehitatavad liinirajatised ostu teel.


Täiendavad tehnilised nõudmised Tööprojekt kooskõlastada Elioni e – teeninduse kaudu. Näha ette vajalikud meetmed varemehitatud liinirajatiste kaitsmiseks. Elioni sidetrassiga ja sidekaabliga ühendamine on lubatud teostada ainult Elioni poolt väljastatud tööloa alusel. Olemasolevate ja ehitusele tulevate liinirajatiste paiknemine looduses

kooskõlastada Elioni esindajaga (434 9301) kohapeal. Abinõude rakendamine liinirajatise kaitseks ja servituutlepingute sõlmimine ehitatavatele liinirajatistele toimuvad Tellija kulul. Peale liinirajatiste välja ehitamist esitada teostusjoonis ja täitedokumentatsioon Elionile elektroonselt aadressile www.geopank.elion.ee (kood väljastatakse ehitajale).

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 06.02.2014 ning on kehtivad kuni 05.02.2015

Koostaja:
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
Remo Toodo
e-post: remo.todo@elion.ee
telefon: 4349301

Väljastaja:
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS
Valeri Buntsev
esindab volituse alusel

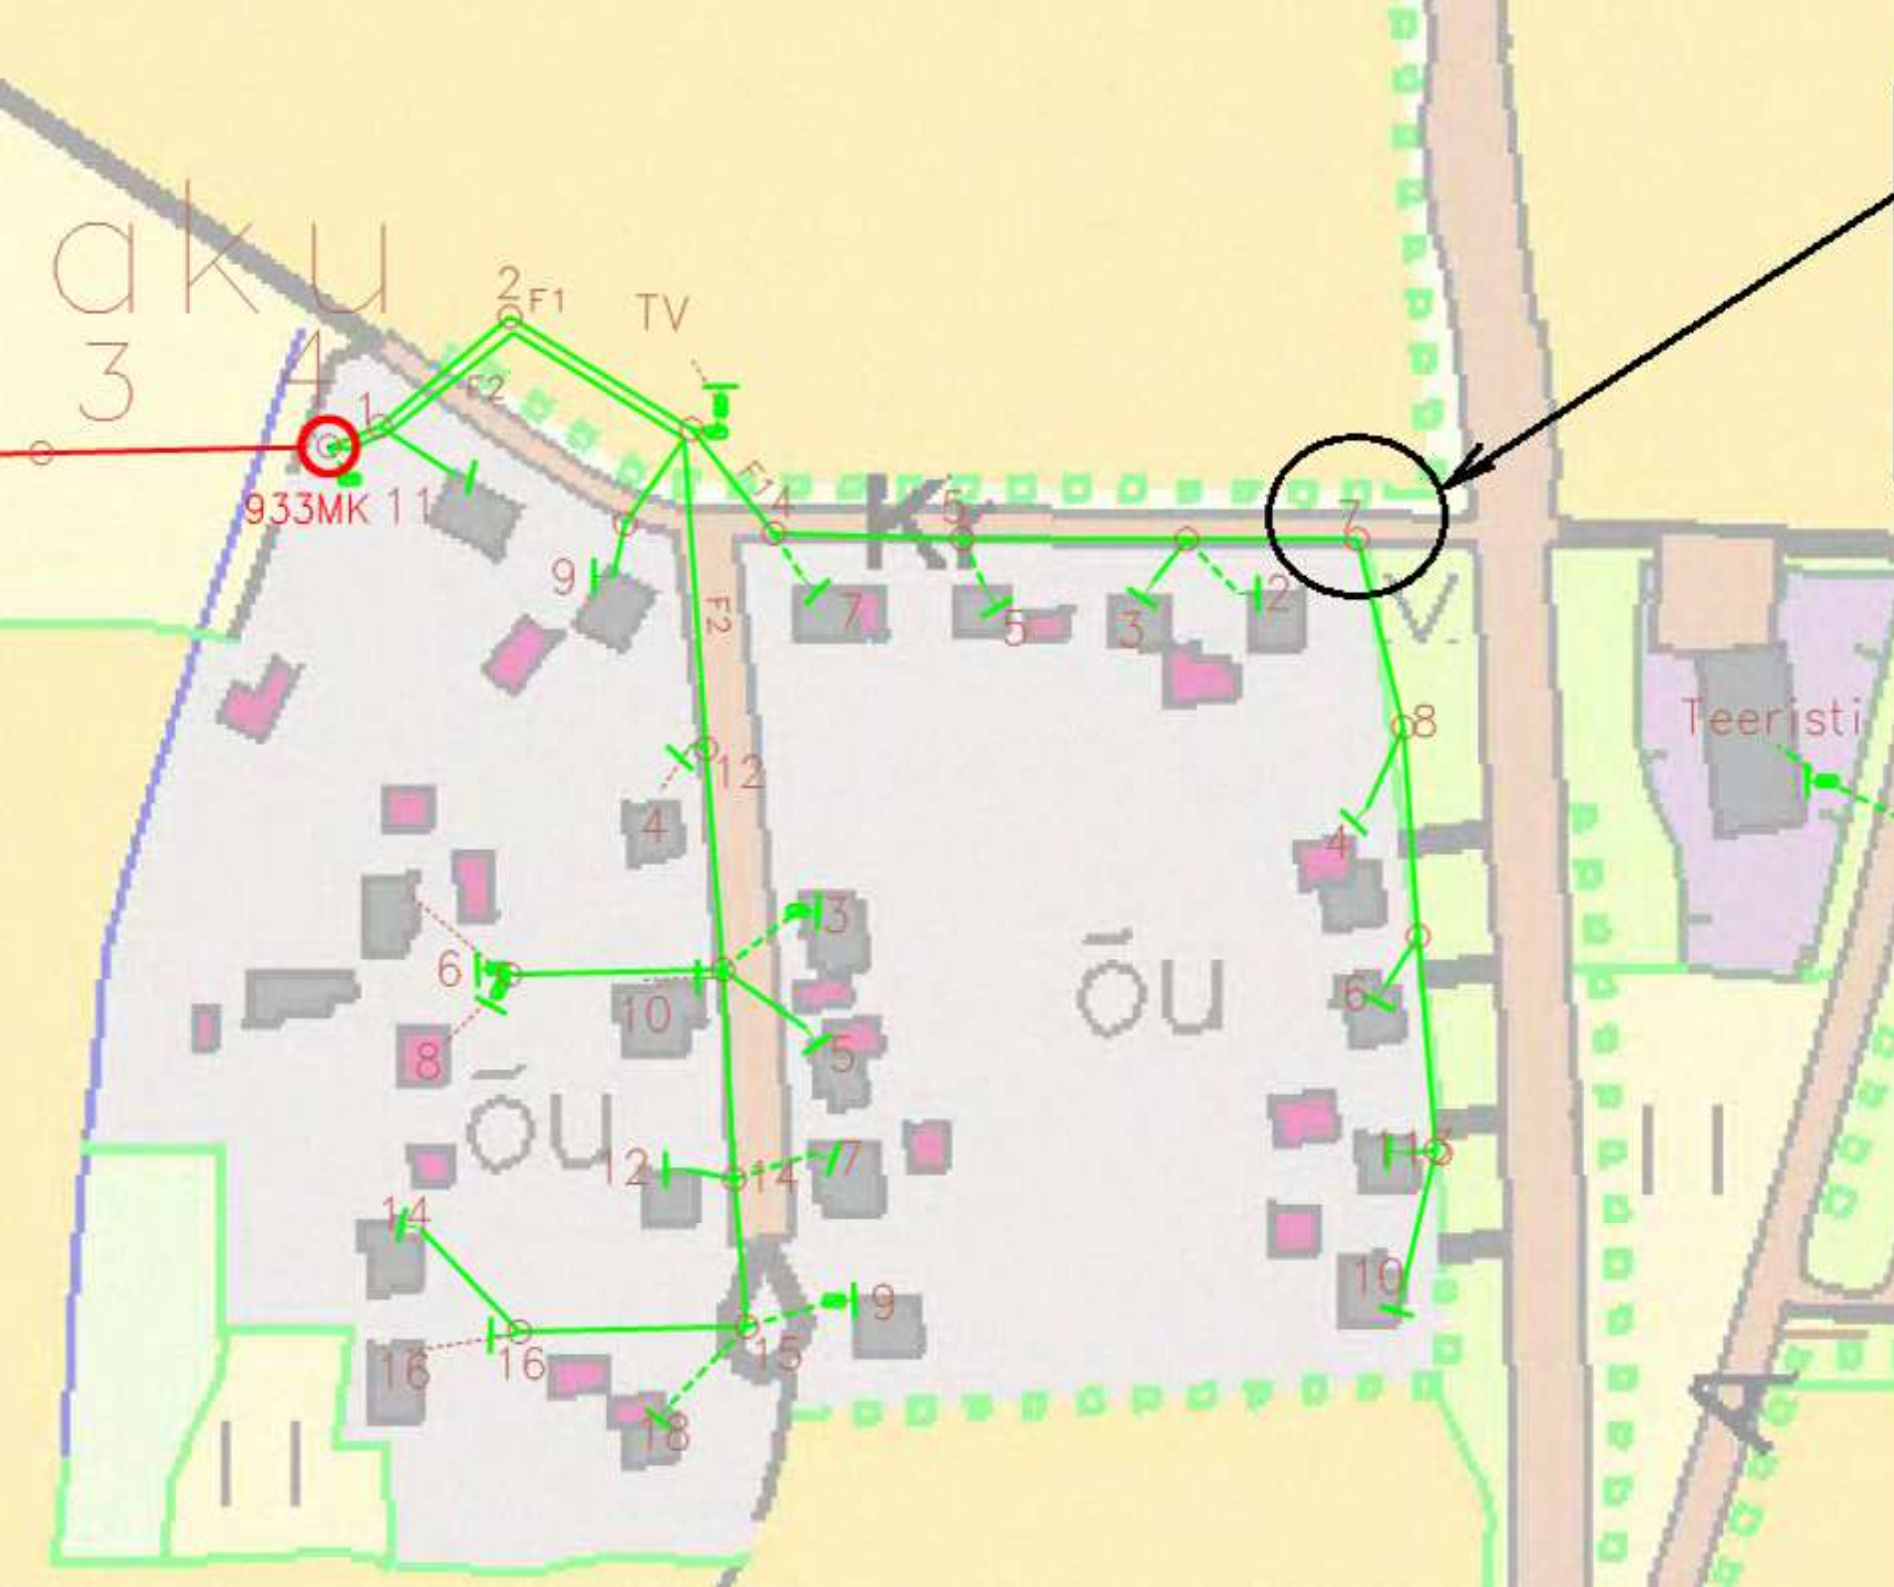

Jämejala puiestee kerge valgustuse liitumiskilp AJ F1 mastil 7 Liit elektripaigaldise peakil oma vajadustele vastavalt markeerida aadressiga liitumispunktis.