

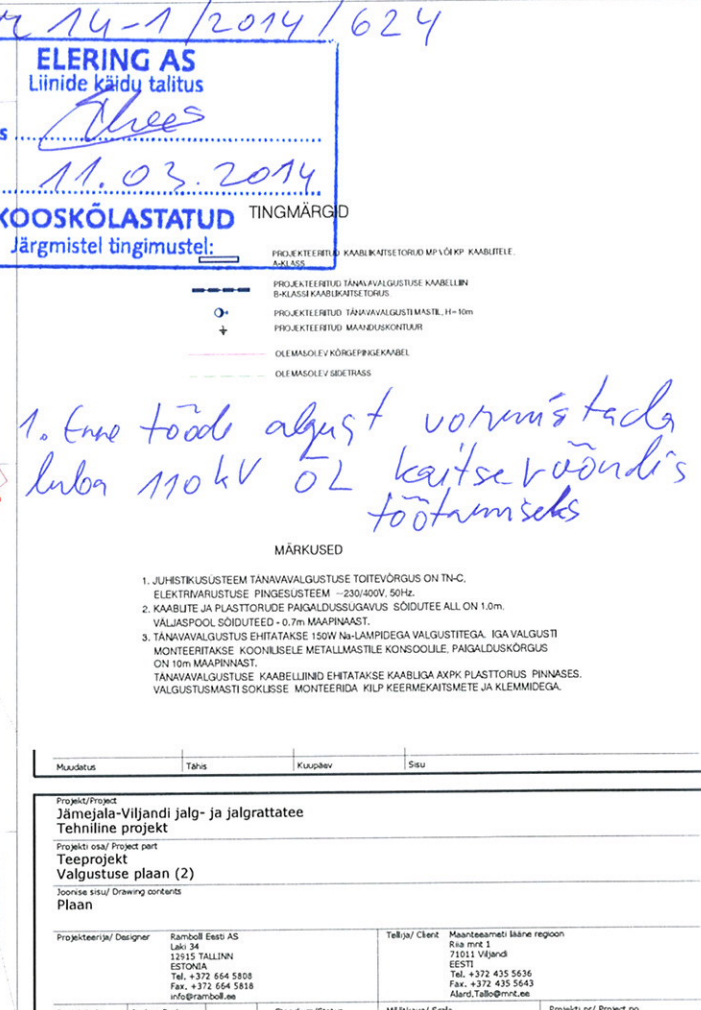
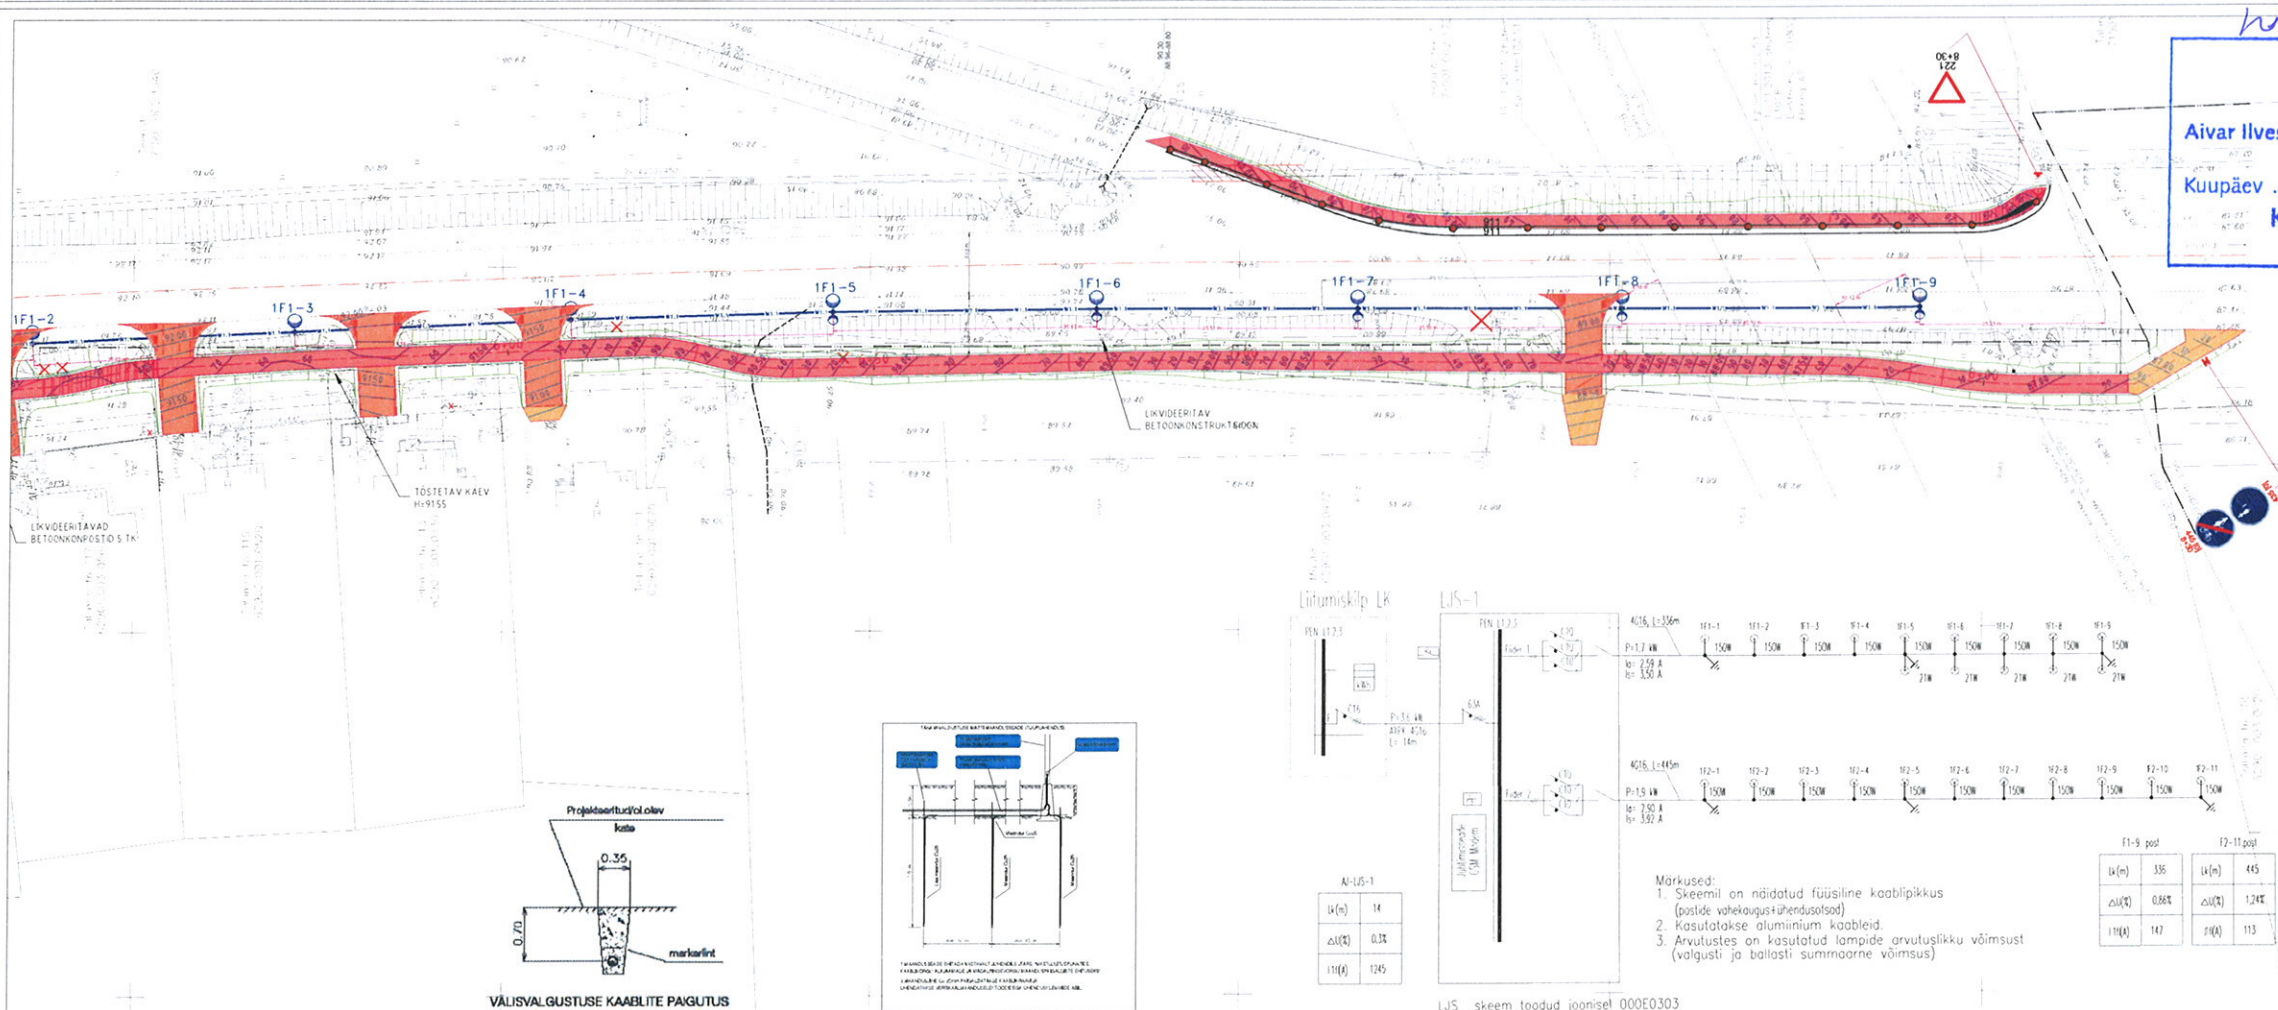
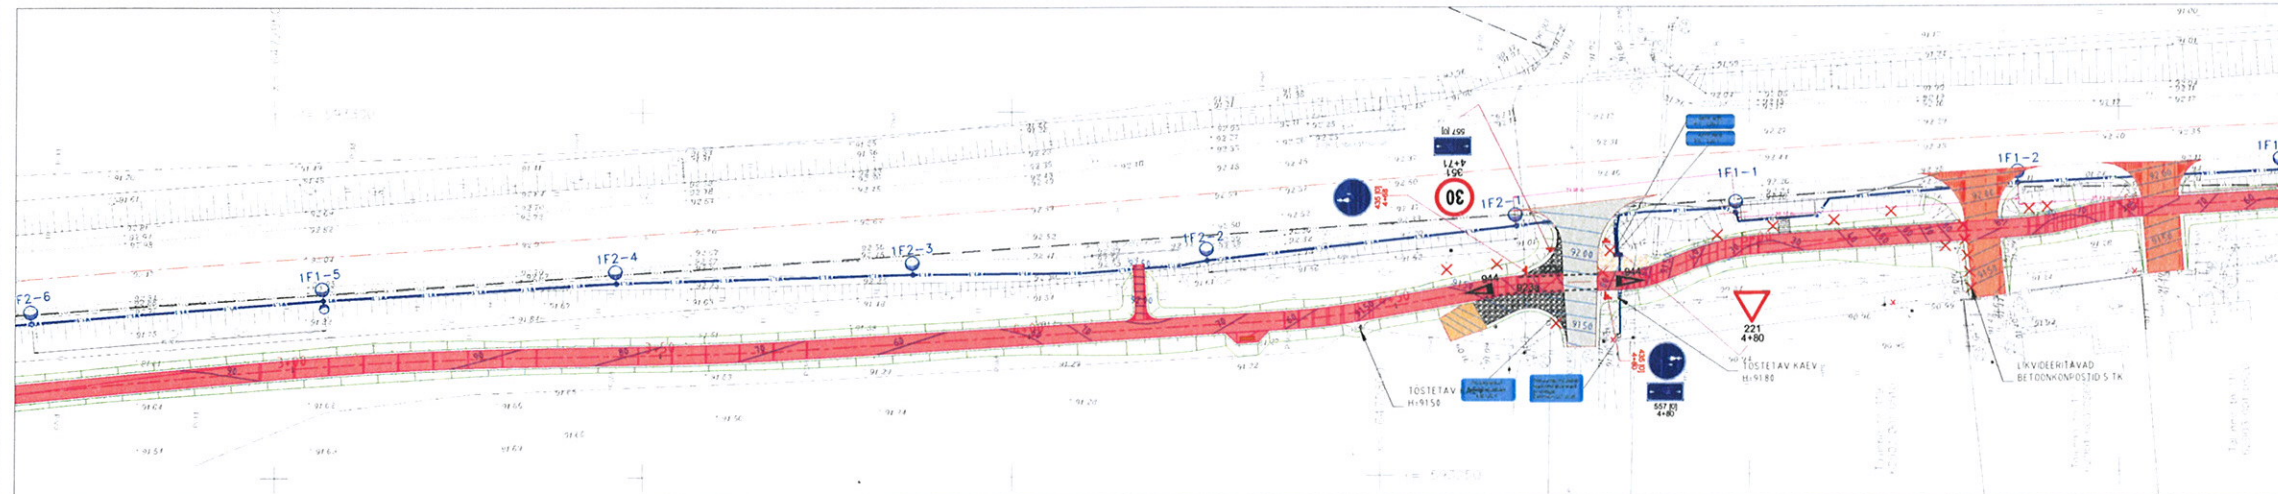


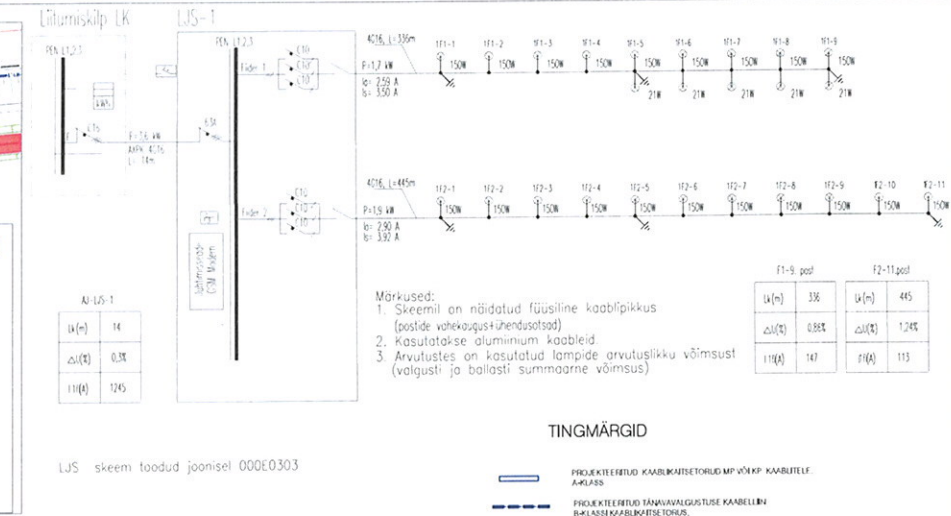

1. Enne tööd alust varemistada luba 110 kV OL kaitsevõõndis töötamiseks

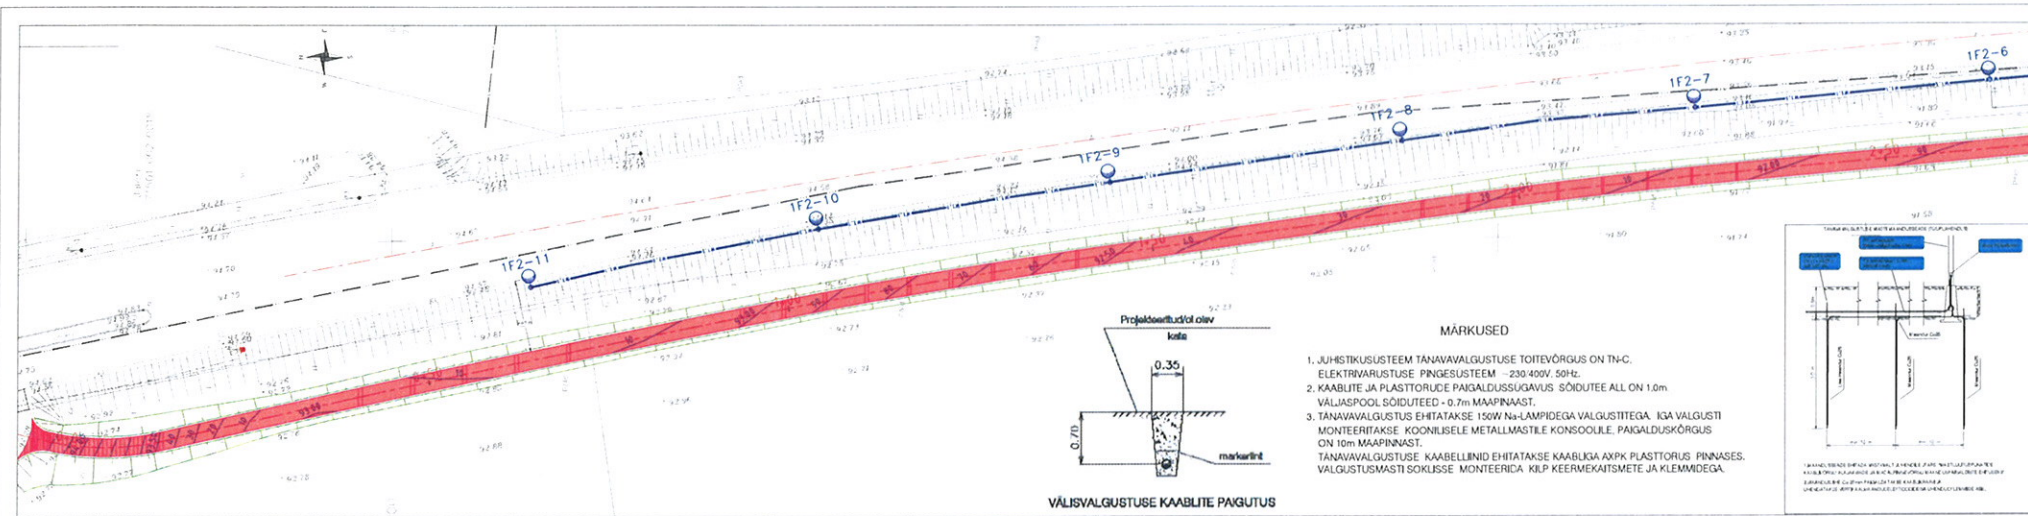