


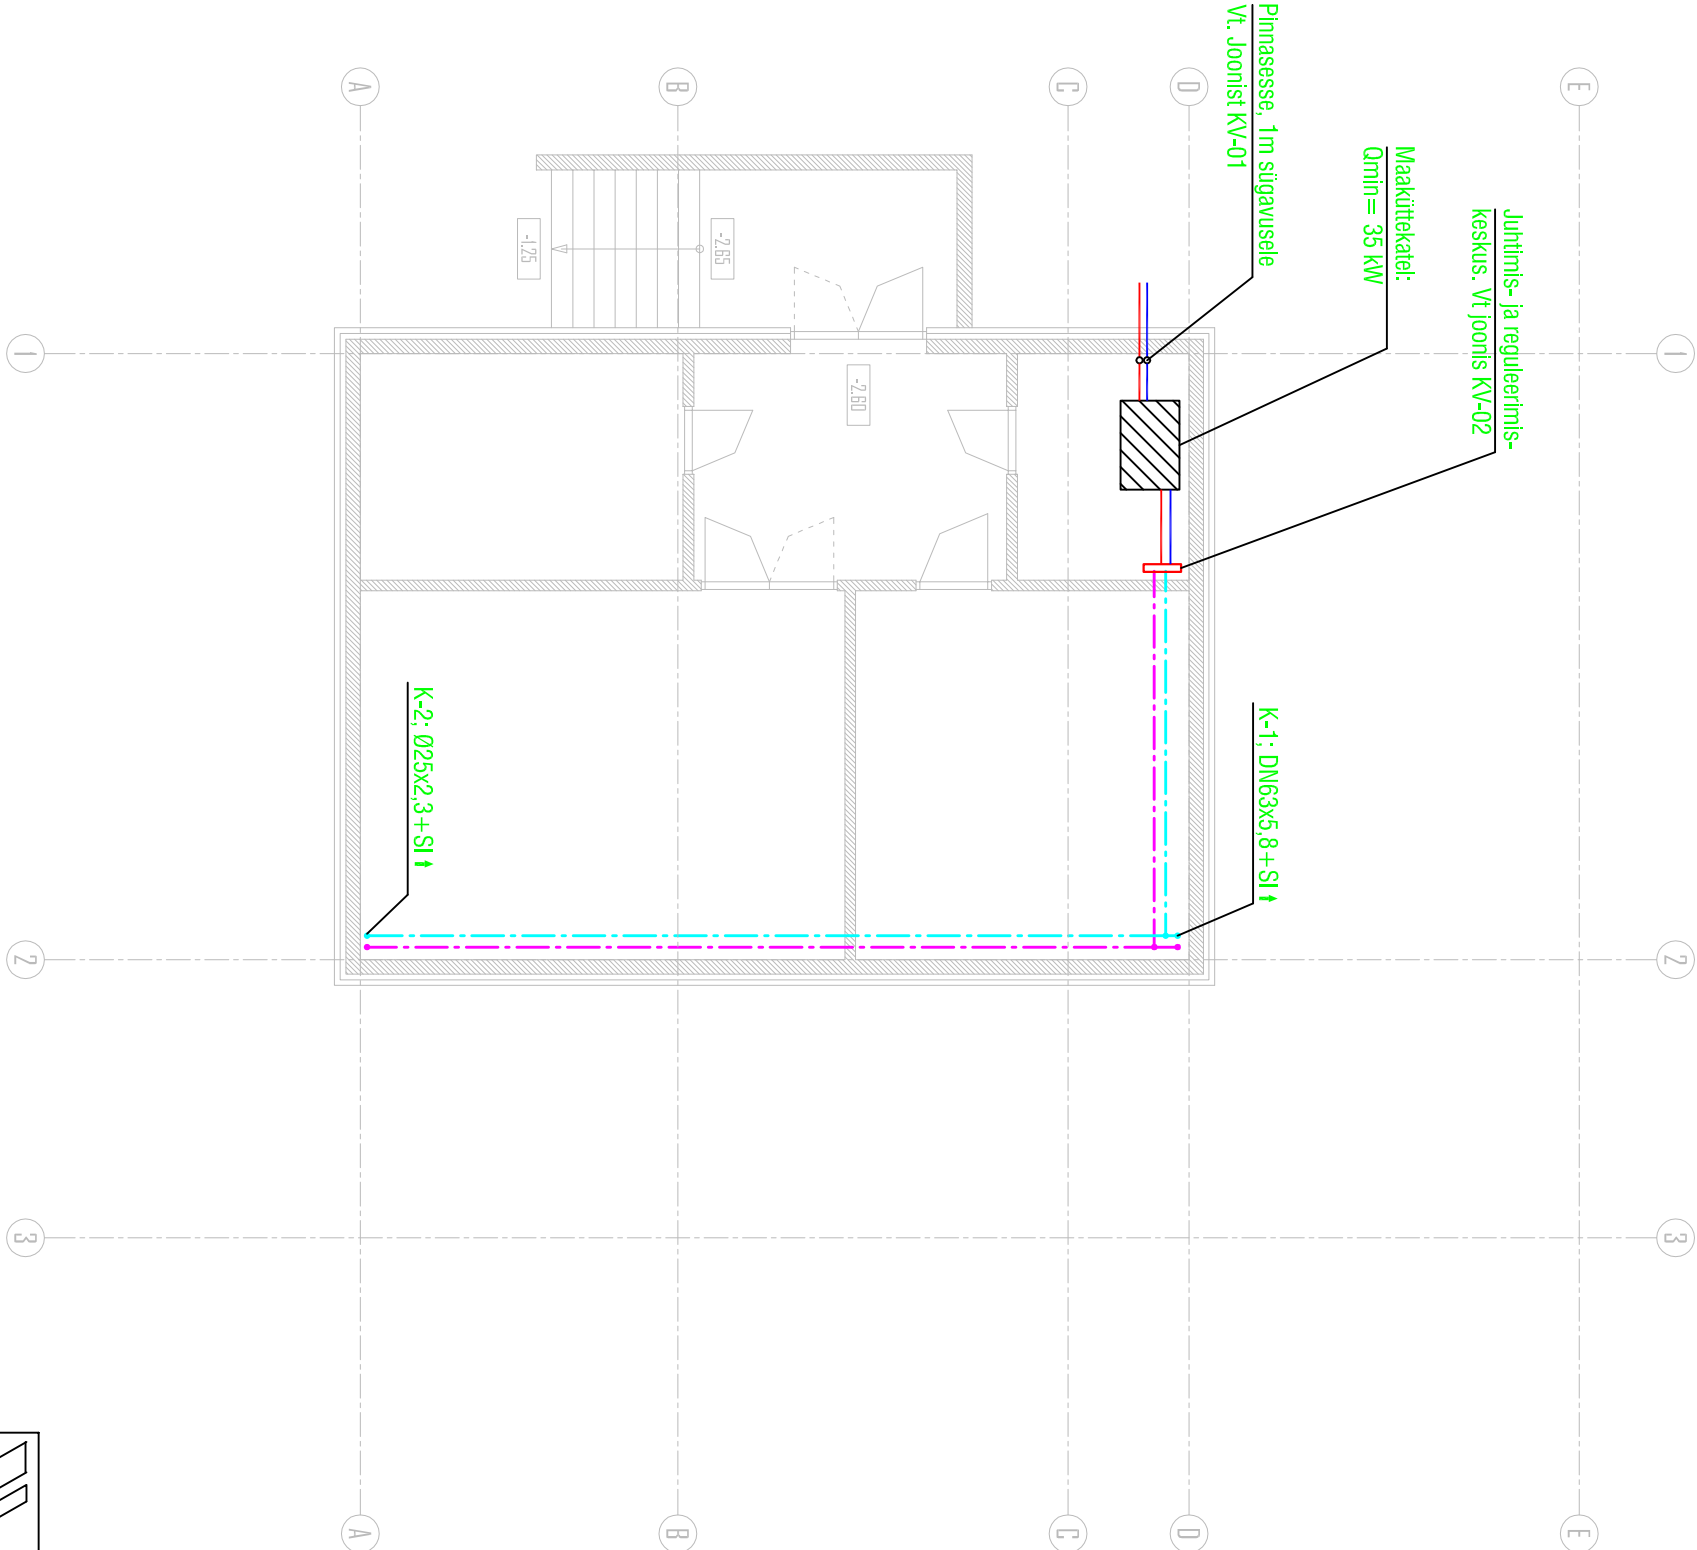

TINGMÄRGID:

- põrandakütte pealevoolu torustik
- põrandakütte tagasivoolu torustik
- alipool lõikepinda toru (põrandas)
- ülevapool lõikepinda toru (lae all)

- vee voolusuund
- toru hüüsis

1.2
89m

1.2-ringl number
89m-ringl pikkus



- termostaat
- termostaat põranda anduriga

MÄRKUSED:

1. Paigaldatav toru pePEX 20x2,0; põhisamm 200mm, märgades ruumides 150mm.
2. Põrandakütte torude montaažil jälgida, et nad ei satuks WC poti kinnituskruvide alla.
3. Kütetorude läbiviigud tulebõkke tarinditest tuleb tihendada tulekindla mineraalvillaga (tihedus vähemalt 100kg/m³) ja täidetakse tuleõkkeks ettenähtud paisuva tihendusmassiga.
5. Kütetorude läbiviigud seintest ja vahelagedest täpsustada konstruktiivse osaga.
6. Kütetorud, mis läbivad seinu ja vahelagesid, paigaldada hüüsisdesse.
7. Torustike kõrgematesse kohtadesse paigaldada automaatsed õhuärastusventiilid.
8. Magistraaltorudele anda kalle tihjendusarmatuur suunas mIn I=0,002.
9. Mahukahanemismvukiõde tegemisel arvestada põrandakütetorusiku paiknemisega.

M 1 : 100

			11061			VILJANDIMAA, PAISTU vald, PAISTU küla, RAAMATUKOGU tee 2		
						PAISTU SOTSIAALKESKUSE põhiprojekt		
MTR EP 10053747 - 0001								
DIREKTOR	J.MUST							
INSENER	E.SEPP							
INSENER	L.TÕNSALU							
						PÕRANDAKÜTTE PLAAN ja		
						MAGISTRAALTORUD		
						keldrikorrus		
						AS VILJANDI		
						EKE PROJEKT		