


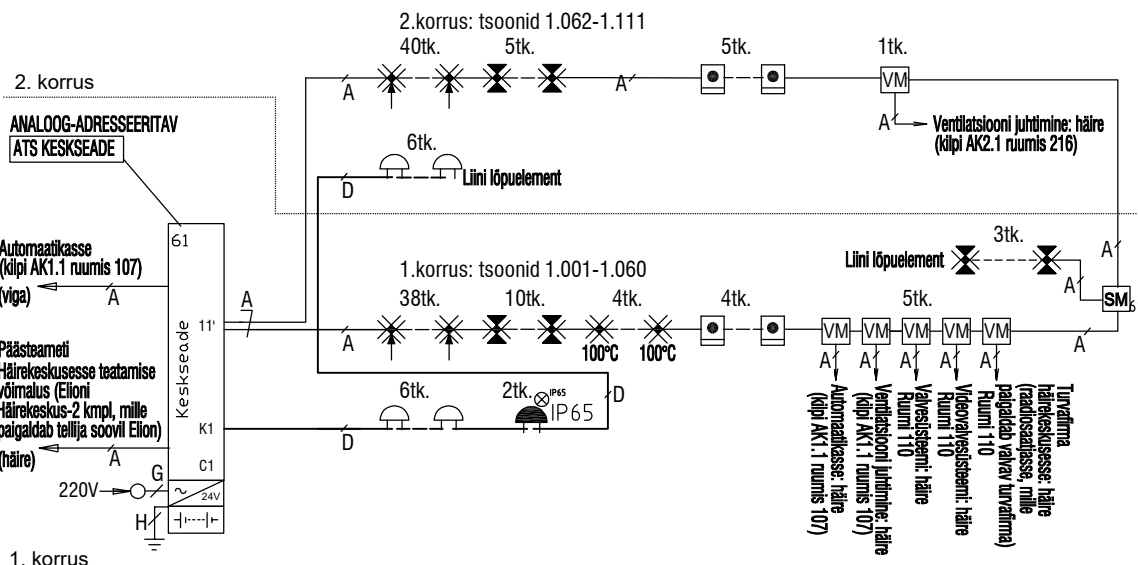

MÄRKUSED:

1. Hoone tulekahju keskseade paigaldatakse ruumi 115 seina süvistatult.
2. Tulekahju häire elektriline signaal edastatakse valvesüsteemi, videovalvesüsteemi ja edastatakse ka turvafirma häirekeskusesse ning on võimalik edastada ka Päästeameti Häirekeskusesse (tellija teeb sel juhul eraldi lepingu Elioniga, kes tarnib siis vajalikud seadmed häire- ja veasignaali edastamiseks Päästeameti Häirekeskusele).
3. Tulekahju häire elektriline signaal antakse edasi hoone ventilatsioonisüsteemide juhtimise automaatikale (tulekahju korral hoone vent. seadmed lülituvad välja) ning hooneautomaatikale.
4. ATS keskseade varustatakse ülepinge täppispiirikuga (kuulub elektritööde töövõttu).
5. ATS keskseade peab sisaldama kõiki mooduleid/liini(vms.)kaarte, mida on vaja antud ATS tööks.
6. Kuna adresseeritavate sisend- ja väljundmoodulite arv sõltub sellest, kui palju kasutatakse ATS keskseadme sisendeid/väljundeid siis adresseeritavate sisend- ja väljundmoodulite arvu määrab pakkumise/paigalduse tegija, samuti täpsustab paigalduse tegija adr. moodulite ja ka ripplae taguste andurite paigalduskohad arhitektiga vastavalt tööprojekti täiendamisel välja antavatele arh. jt. joonistele. Plaanidel toodud adresseeritavad moodulid tähistavad ühte väljundit ühte seadmesse (ühikväljund).
7. Iga ATS adresseeritud seade sisaldab lühiseeraldajat.
8. Kaabliredelid on elektri osa korruseplaanidel.

SKEEMITÄHISED AUTOMAATSELE TULEKAHJU-SIGNALISATSIOONISÜSTEEMILE (SÜSTEEM 61):

61

– ADRESSEERITAV TULEKAHJU KESKSEADE

61

– ADRESSEERITAV OPTILINE SUITSUANDUR

61

– ADRESSEERITAV DIF. TEMPERATUURIANDUR

61

– ADRESSEERITAV ÜLEMPIIRI TEMPERATUURIANDUR, 100°C

61

– ADRESSEERITAV TULEKAHJUTEATENUPP

61

– SISISIREEN

61

– VÄLISIREEN

61

– VILKUR

VM

– ADRESSEERITAV VÄLJUNDMOODUL

KAABLID:

A: ADRESSAHELA KAABEL 4x0,8+0,8mm

D: TULEKINDEL KAABEL 2x1,0 mm

G: TOITEKAABEL 3x1,5 mm

H: MAANDUSKAABEL 6 mm

Tellija VILJANDI VALLAVALITSUS		Töö RAMSI LASTEIAIA PROJEKTEERIMINE	
Objekt	KESKUSE TEE 3, RAMSI ALEVIK, VILJANDI VALD, VILJANDIMAA		Joonise nr
Joonis	AUTOMAATSE TULEKAHJU SIGNALISATSIOONISÜSTEEMI STRUKTUURKEEM		1510_EN_61-str
TELEALARM	OÜ TELEALARM Pärnu mnt 102, Tallinn 11312 tel 6819 850 telealarm@telealarm.ee MTR: 10785189		Leht/Lehti: 1/1
	Projekteeris A. PAHKPUU		Staadium: TÖÖPROJEKT
	Kontrollis T. KUTSAR		Töö nr.: 1510
	Kuupäev 02.02.2016		
Fail 1510 EN 61-str TP.dwg			