


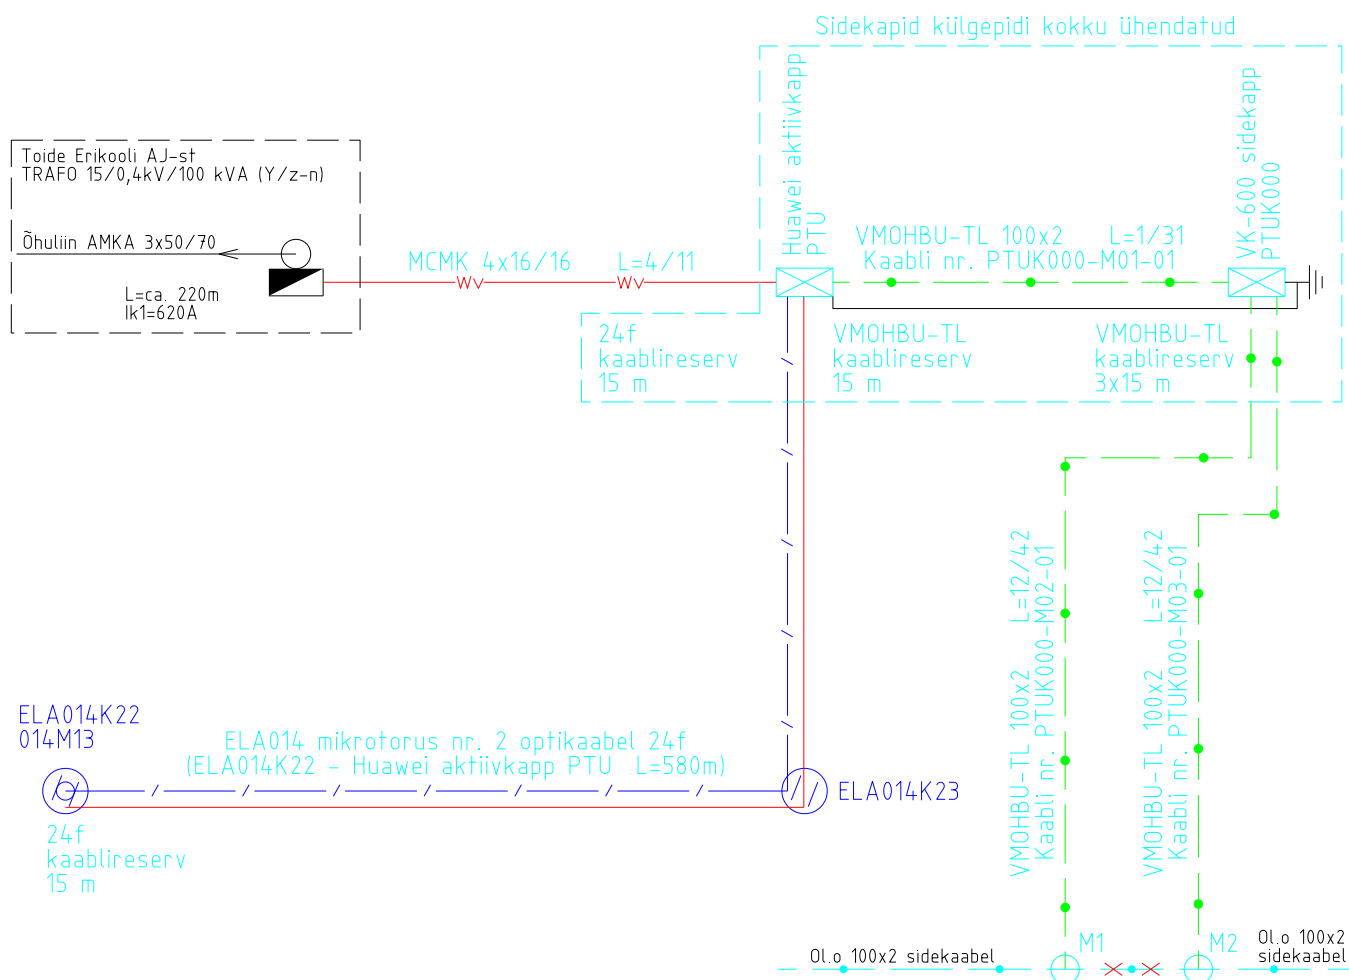

Tingmärgid	
	Projekteeritud välissidekapp
	Projekteeritud sidekaabel VMOHBU-TL
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel
	Projekteeritud trassi pikkus/kaabli pikkus
	Projekteeritud maanduspaigaldis ($R \leq 30$ oomi)
	Projekteeritud sidemuhv
	ELA014 eelnevalt projekteeritud 24f optikakaabel
	ELA014 eelnevalt projekteeritud side mikrotorustik (vt. EMPOWER AS töö nr. 12501P)
	ELA014 eelnevalt projekteeritud side plastkaev (vt. EMPOWER AS töö nr. 12501P)
	Olemasolev Elektrilevi OÜ liitumiskilp

MÄRKUS:

Projekteeritud kaablitele arvestatud varu 5%, kappides/kaevudes varu 15 m (1 ots).

MUUDAT.	LEHT	KUUPÄEV	SISU	TEOST.	KONTR.
EMPOWER			Elion Ettevõtted AS		
KUUPÄEV	07.08.2012	NIMETUS		FAIL	MÕÖT
PROJ./JOONEST	I. Lillemäe	Viljandi maakond, Pärsti vald, Puiatu küla Elion Ettevõtted AS võrgusõlm S215-1		S215-1_skeem_070812.dgn	-
KONTROLLIS	E. Kippasto			JOONISE NUMBER	LEHT
VASTUTAJA	E. Kippasto			S215-1_skeem_02	2
				TÖÖ NUMBER	LEHTI
				12688P	01
					3