


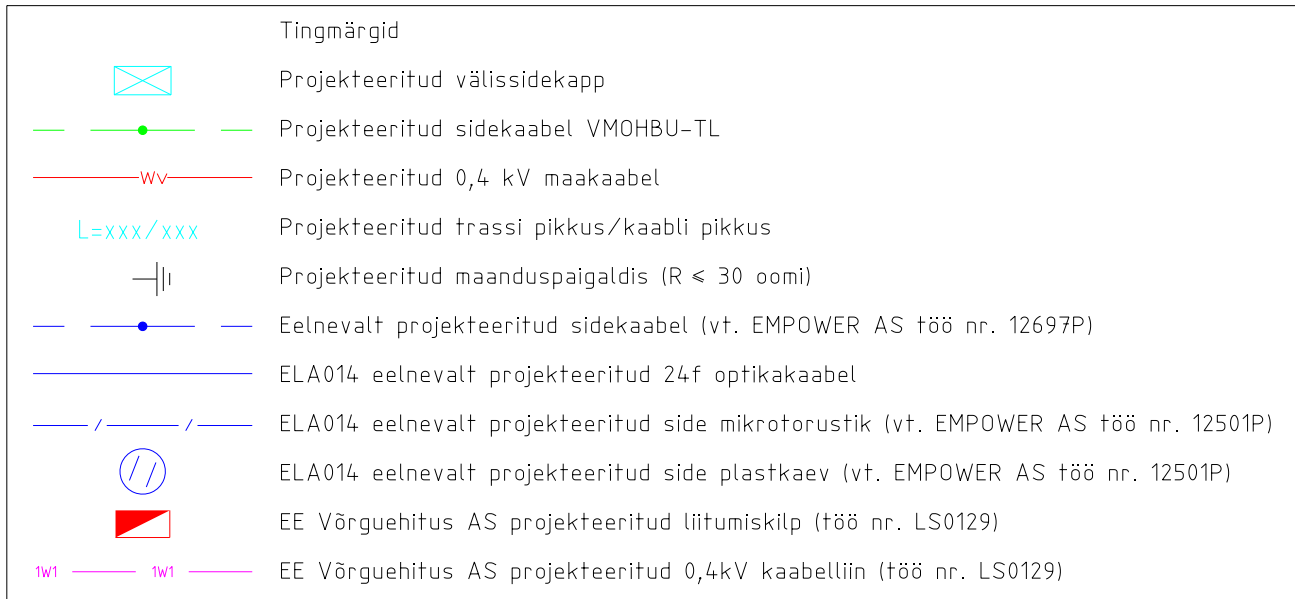

Projekteeritud kaablitele arvestatud varu 5%, kappides/kaevudes varu 15 m (1 ots).

MUUDAT.	LEHT	KUUPÄEV	SISU						TEOST.	KONTR.
EMPOWER			Elion Ettevõtted AS							
KUUPÄEV	09.08.2011		NIMETUS			FAIL			MÖÖT	
PROJ/JOONEST	I. Lillemäe		Viljandi maakond, Pärsti vald, Puiatu küla Elion Ettevõtted AS võrgusõlm S215-2			S215-2_skeem_090812.dgn.dgn			-	
KONTROLLIS	E. Kippasto					JOONISE NUMBER		FORMAAT	LEHT	
VASTUTAJA	E. Kippasto					S215-2_skeem_02		A4	2	
						TÖÖ NUMBER		VERSIOON	LEHTI	
						12689P		01	3	