




Töötaja Enn Kippast
 Telefon 5224137
 Faks
 e-post ennikippast@gmail.com

TRILUX LIQ 70-FR1L/9100-740 12G1S / Valgustite andmetabel

Helendus 1:



Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
 CIE Flux kood: 44 84 98 100 100

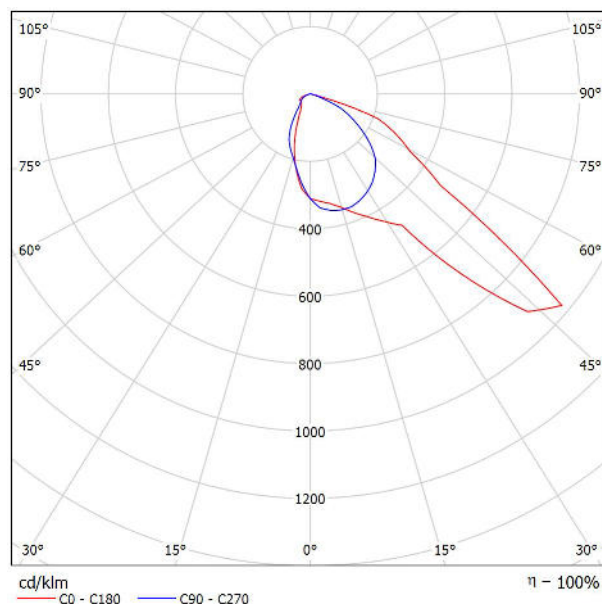

Puudevate sümmeetriaomaduste tõttu ei saa selle valgusti kohta GR-tabelit esitada.


Töötaja Enn Kippast
 Telefon 5224137
 Faks
 e-post ennikippast@gmail.com

TRILUX LIQ 70-FR1L/7500-740 12G1S / Valgustite andmetabel

Helendus 1:



Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
 CIE Flux kood: 44 84 98 100 100

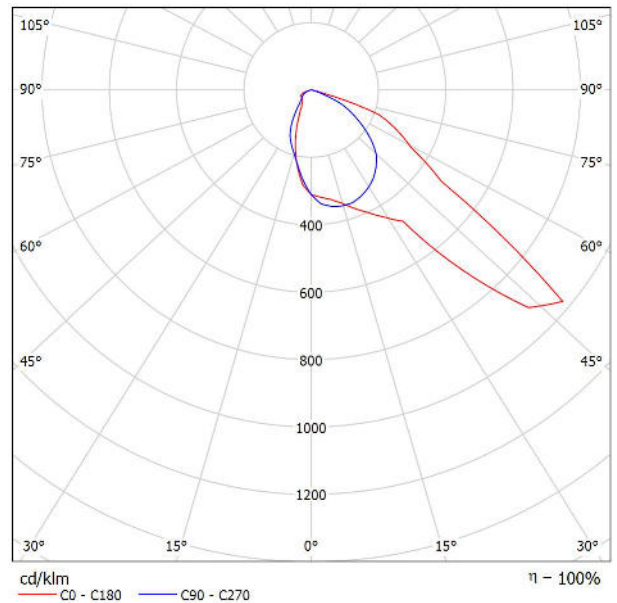


Puuduvate sümmeetriaomaduste tõttu ei saa selle valgusti kohta GR-tabelit esitada.



Line Engineering OÜ

Töötaja Enn Kippast
 Telefon 5224137
 Faks
 e-post ennikippast@gmail.com

Välisistseen 1 / Plaanerimisandmed

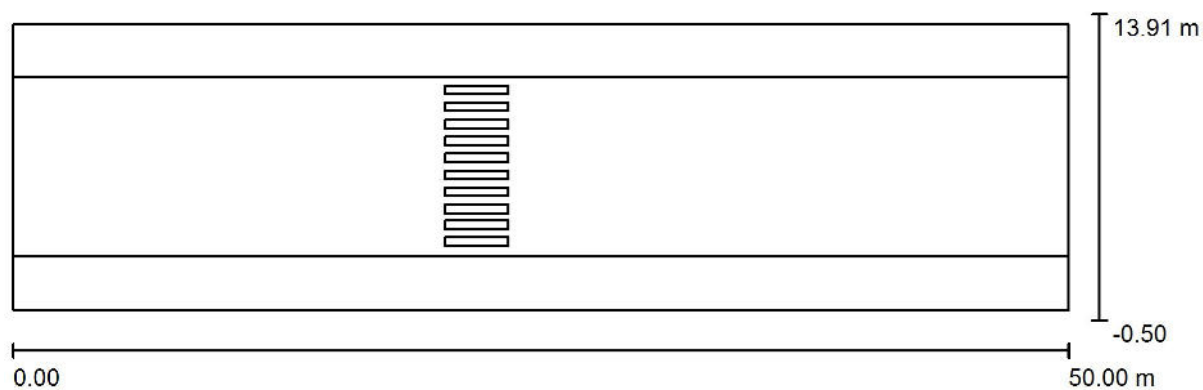Säilivustegur: 0.80, ρ_{LR} (Upward Light Ratio): 0.0%

Möötkava 1:358

Valgustite loetelu

Nr.	Tükki	Tähistus (Parandustegur)	Φ (Valgusti) [lm]	Φ (Lambid) [lm]	P [W]
1	2	TRILUX LIQ 70-FR1L/7500-740 12G1S (1.000)	7498	7500	58.0
			Kokku: 14996	Kokku: 15000	116.0




Line Engineering OÜ

Töötaja Enn Kippast
Telefon 5224137
Faks
e-post ennkippast@gmail.com

Välisistseen 1 / Valgustite arvuline loend


2 Tükki TRILUX LIQ 70-FR1L/7500-740 12G1S
Artikli nr.:
Valgusvõimsus (Valgusti): 7498 lm
Valgusvõimsus (Lambid): 7500 lm
Valgusti võimsus: 58.0 W
Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
CIE Flux koefitsient: 44 84 98 100 100
Varustatus: 1 x LED (Parandustegur 1.000).





Line Engineering OÜ

Töötaja Enn Kippast
Telefon 5224137
Faks
e-post ennkippast@gmail.com


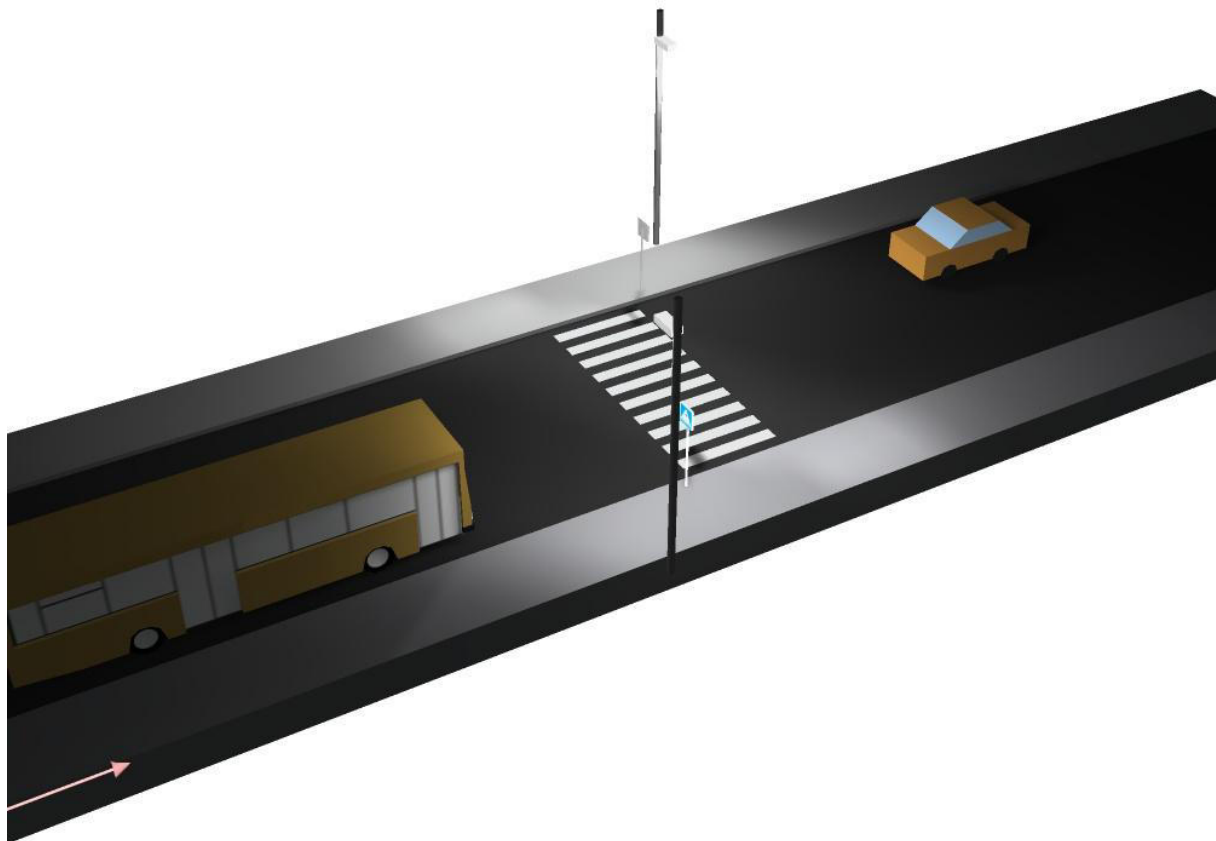
Välisistseen 1 / 3D-esitlus



Line Engineering OÜ

Töötaja Enn Kippast
Telefon 5224137
Faks
e-post ennikippast@gmail.com

Välisistseen 1 / Välise värvide esitamine

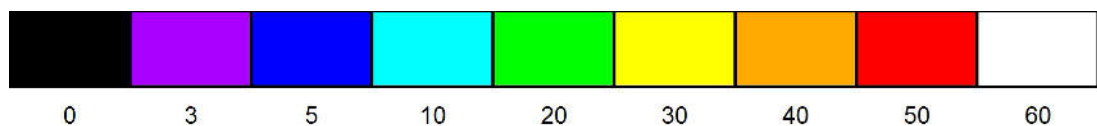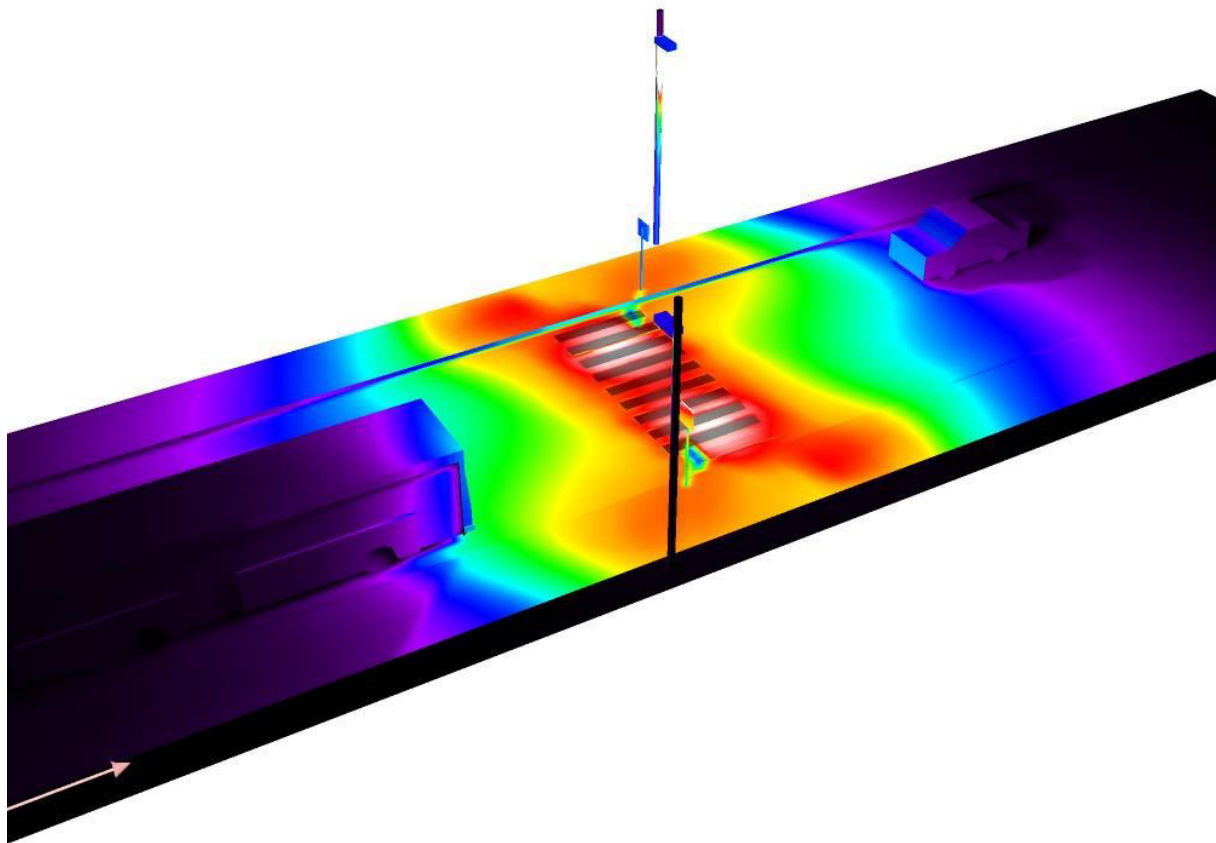


lx

Line Engineering OÜ


Töötaja Enn Kippast
 Telefon 5224137
 Faks
 e-post ennikippast@gmail.com

Välisistseen 1 / Hinnanguväli Zebra kohta / Isoliinid (E)

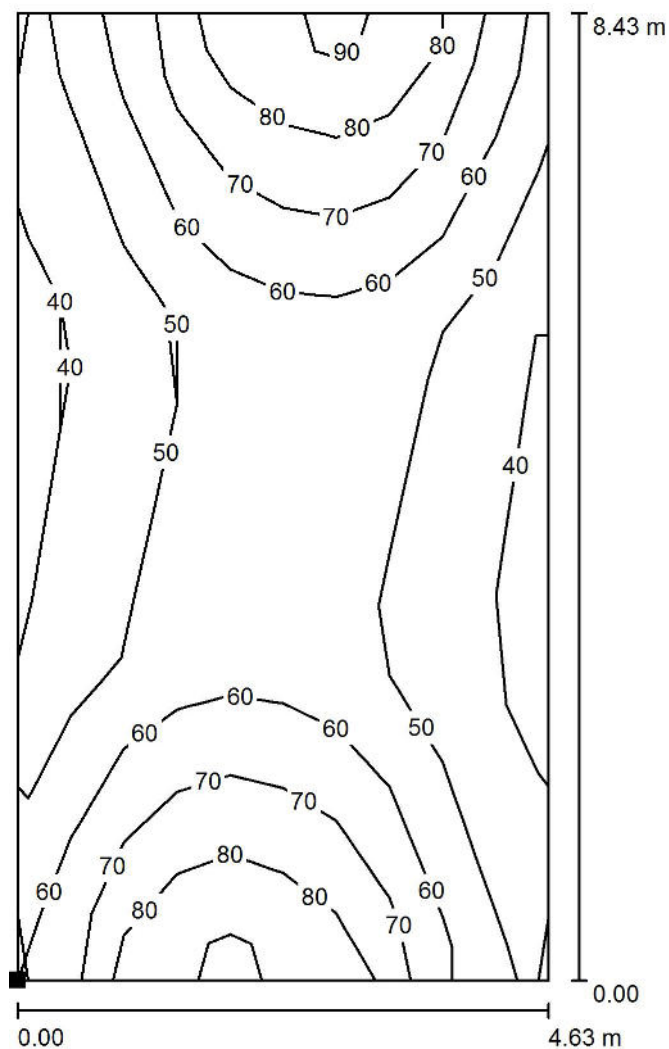

Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 66

Pinna asukoht välisistseenil:
 Markeeritud punkt:
 (19.700 m, 2.500 m, 1.000 m)

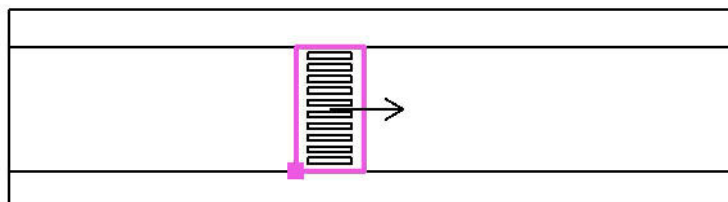

Raster: 10 x 3 punkti

E_m [lx]
53

E_{min} [lx]
32

E_{max} [lx]
76

E_{min} / E_m
0.596


E_{min} / E_{max}
0.419

Pöörlemine: 0.0°

Line Engineering OÜ


Töötaja Enn Kippast
 Telefon 5224137
 Faks
 e-post ennikippast@gmail.com

Välisistseen 1 / Hinnanguväli Zebra ees / Isoliinid (E)

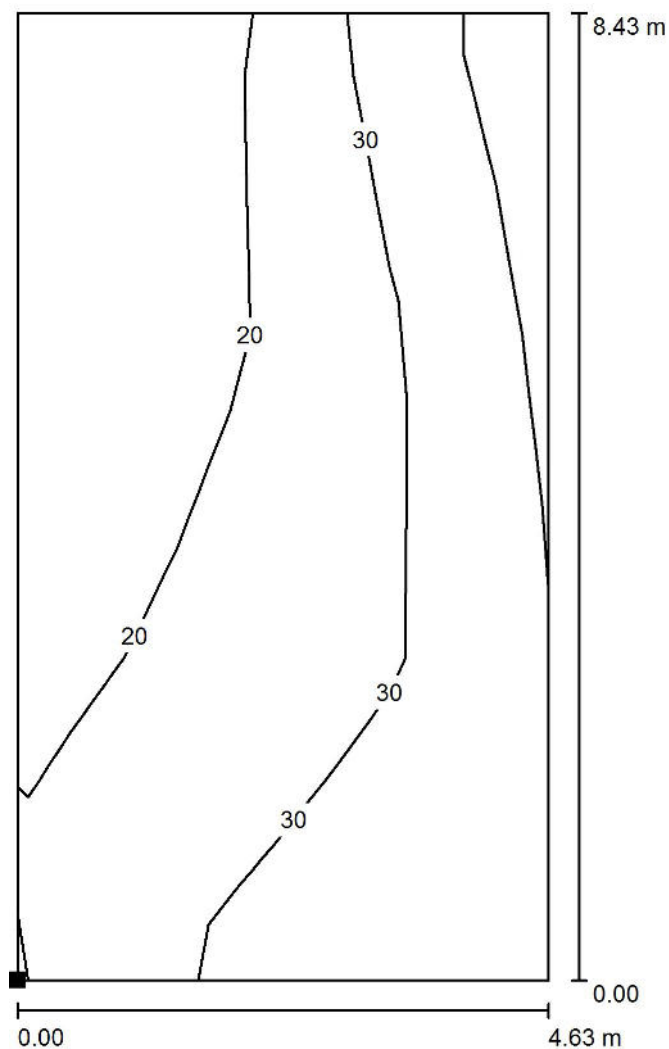

Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 66

Pinna asukoht välisistseenil:
 Markeeritud punkt:
 (15.062 m, 2.500 m, 0.000 m)

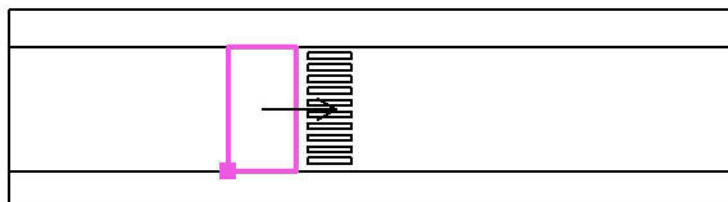

Raster: 10 x 3 punkti

E_m [lx]
 26

E_{min} [lx]
 12


E_{max} [lx]
 43

E_{min} / E_m
 0.457

E_{min} / E_{max}
 0.274


Pöörlemine: 0.0°

Välisistseen 1 / Hinnanguväli Zebra järel / Isoliinid (E)

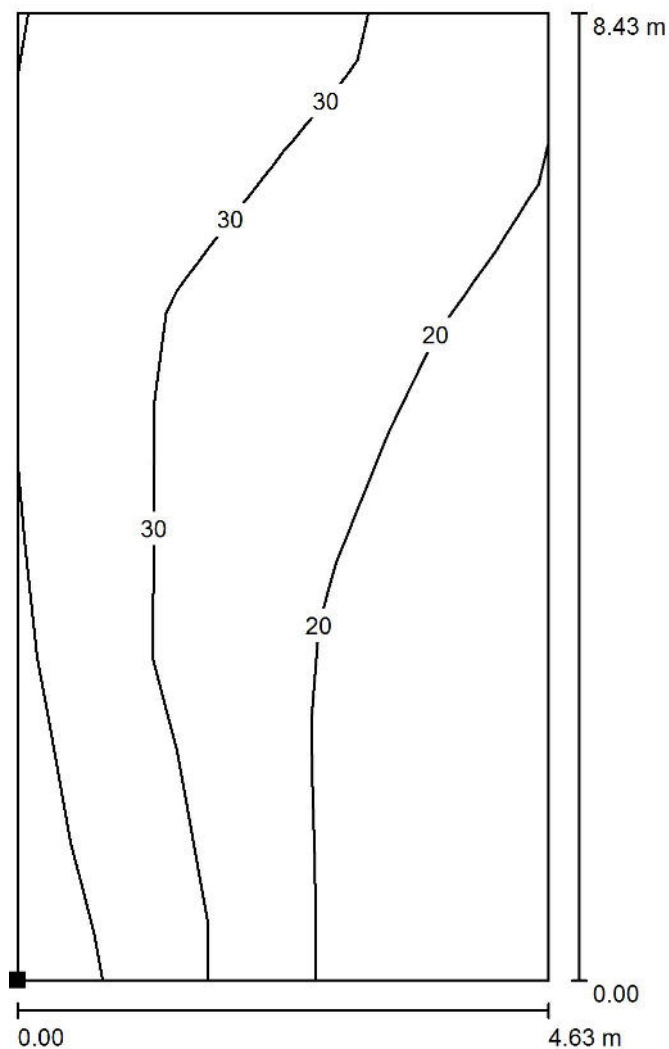

Pinna asukoht välisistseenil:
 Markeeritud punkt:
 (24.333 m, 2.500 m, 0.000 m)

Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 66

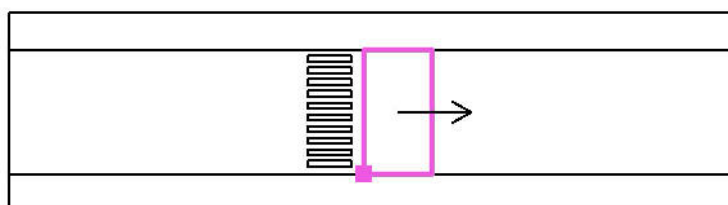

Raster: 10 x 3 punkti

E_m [lx]
25

E_{min} [lx]
11

E_{max} [lx]
42

E_{min} / E_m
0.456

E_{min} / E_{max}
0.274

Pöörlemine: 0.0°