


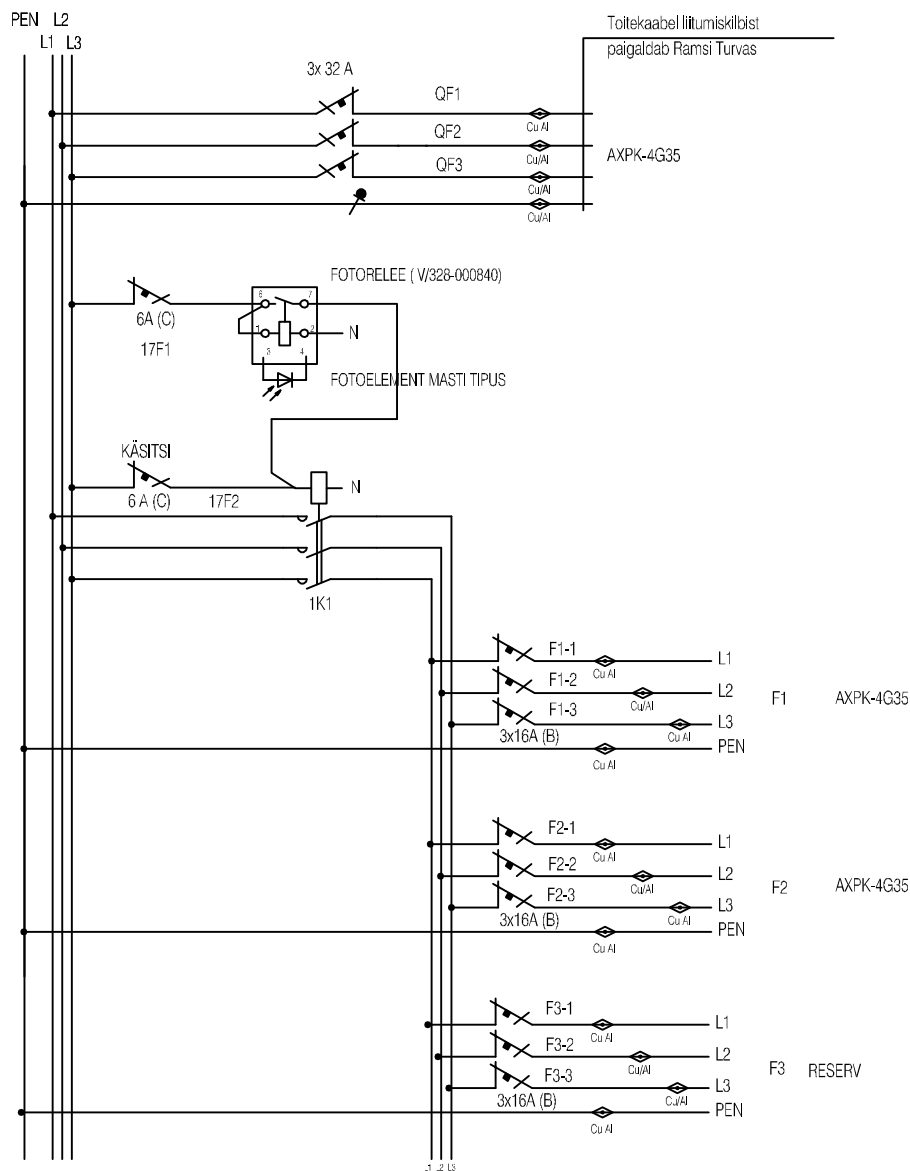

MÄRKUSED

1. JUHISTIKUSÜSTEEM OBJEKTI VALGUSTUSVÕRGUS TN-S
2. ELEKTRIVARUSTUSE PINGESÜSTEEM ~230/400V, 50Hz
3. KILBID VALMISTADA KUUUMTSINKMETALLIST KAETUD PULBERVÄRVIGA, VÄLISVALGUSTUSE JUHTIMISKILBI KAITSEASTE ON IP44, PAIGALDUS SOKLIGA PINNASELE, KAABLITE SIISSE- JA VÄLJAVIIGUD ALT.
4. KILBIUKS EEST LUKUSTATAV ERIVÕTMEGA (VÕTME LIIGI TÄPSUSTAB VÕRGUVALDAJA).
5. KILBI APARATUURI LAHUTUSVÕIME 2kA.

TELLIJA	OBJEKTI NIMETUS	TÖÖ NUMBER
REAALPROJEKT OÜ	Ramsi- Rahetsema kergliiklustee projekt	080418
TÖÖ TEOSTAJA	OBJEKTI AADRESS	STAADIUM
JAAN KÄNDMAA	T24157 Raudna- Loodi km. 5,24-6,81 Ramsi küla, Viljandi Vald, Viljandimaa	PÕHIPROJEKT
Crusta projekt Crusta projekt OÜ TEL 6551506/55612034 EL11023777-0001 jaan@crusta.ee REGISTRIKOOD 11023777 HÜÜBI 7, Tallinn 13423	JONIS	MOOTKAVA
	Välisvalgustuse lülituskilbi põhimõtteline skeem	LEHT EV-6
		KUUPÄEV aprill 2018.a.