


Märkused

1. Paigaldatav välisvalgustuse toitekaablid AXPB 4G16mm2 kaitsta kaablikaitsetoruga trassi terves ulatuses. Teede ja sissesõiduteede alla jäävad valgustuskaablid kaitsta kaevikus A-klassi kaablikaitsetoruga (750N), ülejäänud trassi ulatuses kasutada B-klassi toru (450N).
2. Valgustuskaablid paigaldada Elektrilevi OÜ kaablitest min. 0,2m kaugusele. Tänavavalgustust mastid paigaldada sõidutee kate servast 1,5m kaugusele.
3. Valgustustid ühendada toiteliinile vaheldumisi, tagades sellega faaside ühtlase kooramamise.

TINGMÄRGID:

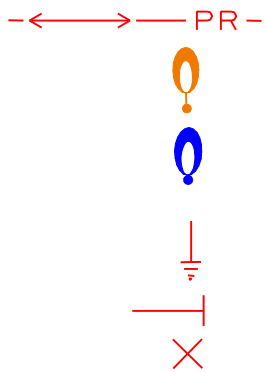

- Projekteeritud 0,4 kV tänavavalgustuskaabel
- Projekteeritud valgustusmast (H=10m, L- konsool, 2,5m) asukoht koos tänavavalgustiga (Philips BGP623 40xLED-HB/NW, PSR DDF3 QFR1 94W, 4000K, I klass)
- Projekteeritud valgustusmast (H=6m, ilma konsoolita) asukoht koos ülekäigurajavalgustiga (Luma MINI Cool White 30LED 70W)
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Paigaldatav tõmmits
- Likvideeritav/demonteeritav objekt

Projekteerija  OÜ KESKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001		Töö nimetus Iva tee teeprojekti tööprojekti projekteerimine km-L 0,003-1,468.	Tellija Viljandi vallavalitsus
Kontrollis Marek Uiboupin		Allkiri	Töö väljaandmise aeg 30.01.2015
Projekteeris Marek Uiboupin		Allkiri	Joonise digiaadress 0620_EL_4_asend.dgn
Objekti aadress Viljandimaa, Viljandi vald, Mäeltküla		Projekti staadium	Töö number 0620
		Möötkava	Joonise number EL-4

